

SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT


PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL

LOCAL: BARRA DO RIO AZUL / RS

**INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DIRETAS POR MEIO DE
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT)**



**INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DIRETAS POR MEIO DE
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT)**

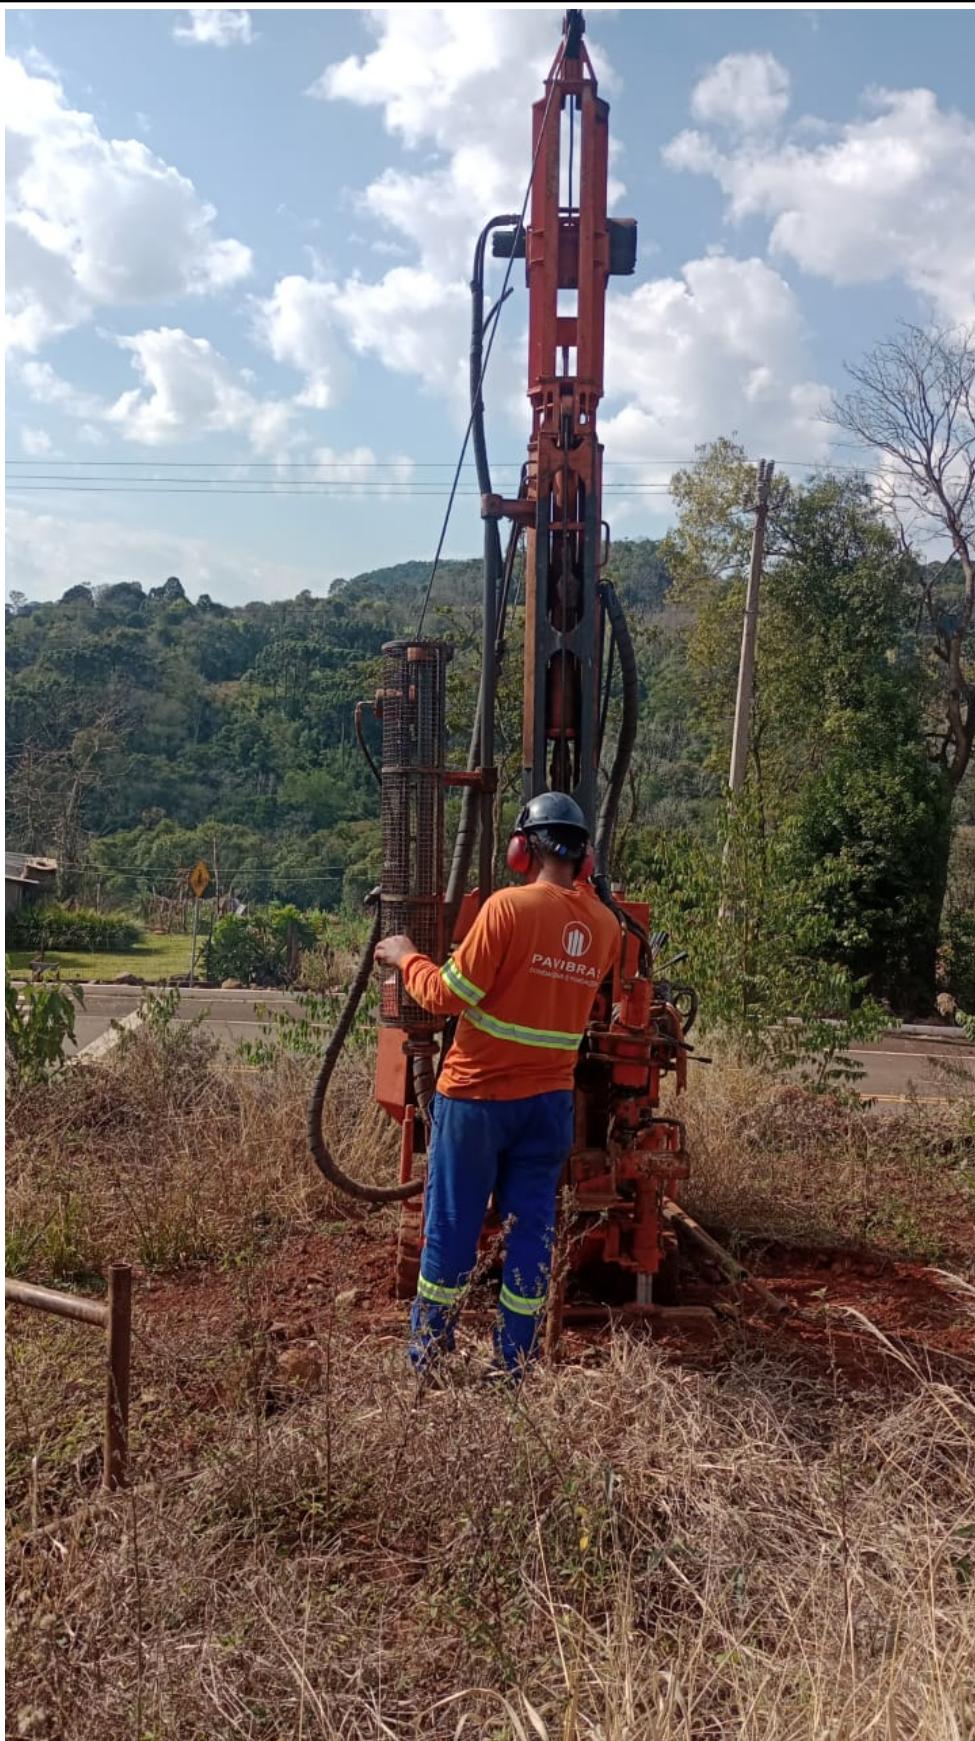

INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DIRETAS POR MEIO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT)



IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL

CNPJ 93.539.153/0001-92

Rua das Rosas, 268, Centro

Barra do Rio Azul / RS

CONTRATADA

PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

Rua Augusto Stephanus, 121 – Bela Vista – Erechim/RS

CNPJ: 17.340.160/0001-82

CEP: 99704-086

Fone: (54) 3712-0836 – 9 9235-5450

SIMBOLOGIA

ABGE: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica

BPS: Boletins de Perfil de Sondagens

IN: Instrução Normativa

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora

SP: Sondagem a Percussão

SPT: *Standard Penetration Test* (Teste de Penetração Padrão)

N: Número de Golpes

1. INTRODUÇÃO

A Pavibras Empreendimentos, tem a satisfação de apresentar este relatório técnico com os resultados de 11 furo(s) de sondagem de simples reconhecimento de solo com Ensaio de SPT para investigação geológica geotécnica, totalizando a metragem de 24,81 metro(s), executada no(s) dia(s) 20/07/2025, localizada na área de Intervenção Construção Unidades Habitacionaisno, Av. Alberto José Albertoni, nº 150, saída para Itatiba do Sul, Barra do Rio Azul / RS.

2. OBJETIVO

Os trabalhos de geotecnia integram e complementam a evolução do empreendimento, e têm por finalidade o levantamento, a identificação e a documentação dos principais elementos, tais como a definição do material ensaiado, que consistem em indicativos da qualidade dos solos analisados. São definidos a partir de ensaio de penetração padrão e coleta de amostras, assim como a identificação do impenetrável em alguns pontos pré-definidos pela contratante.

A sondagens de simples reconhecimento de solo pelo método SPT (*Standard Penetration Test*), na qual, determina o índice de resistência a penetração, foi executada de acordo com as normas NBR - 6484 de 02/2001, NBR - 6502 de 09/1995, NBR - 8036 de 06/1983 e NBR 9603 de 09/1986.

O método SPT tem como objetivo determinar o tipo de terreno em estudo, as camadas constituintes, a resistência destas camadas e o nível d'água do lençol freático.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização das sondagens de simples reconhecimento de solo pelo método SPT (*Standard Penetration Test*), na qual se determina o índice de resistência à penetração, expressa em N (número de golpes), são utilizados os seguintes equipamentos:

- Tripé/torre desmontável com roldana e guincho;
- Conjunto motor bomba com bomba centrifuga;

- Tubo de revestimento com diâmetro interno de 63,5 mm;
- Amostrador tipo SPT com diâmetro externo de 50,8 mm e diâmetro interno de 34,9mm, com comprimento de 45 cm;
- Martelo de cravação com peso de 65 kg e altura de queda de 75 cm;
- Tubo de descida Schedule - 80 com diâmetro de 1\";
- Trado-concha com diâmetro de 100 mm.

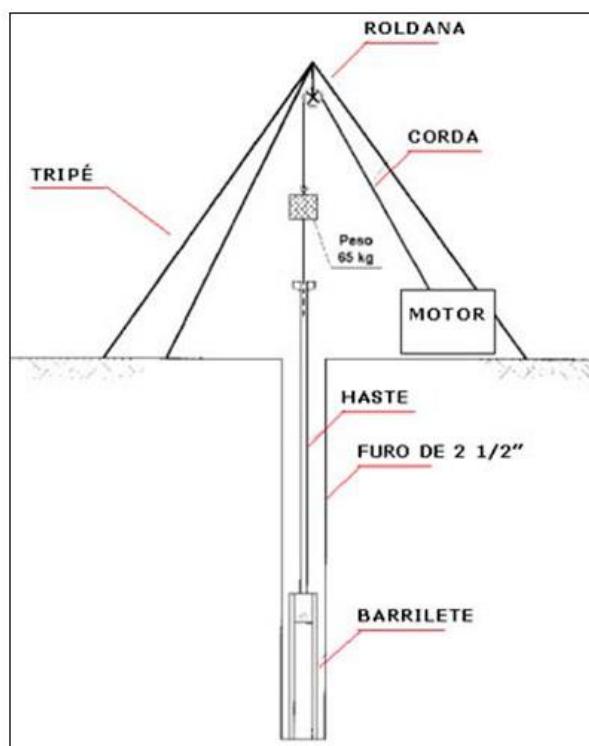


Figura 1 – Figura ilustrativa do conjunto de sondagem a Percussão.

O método executivo da sondagem SPT inicia-se com trado cavadeira (concha) até a profundidade de 1,00 metros.

O ensaio SPT é iniciado após o primeiro metro, sendo que ele determina a resistência nos 45,00 centímetros iniciais de perfuração divididos em 3,0 partes iguais de 15 centímetros.

Após a realização do ensaio de penetração (SPT), o amostrador é retirado do furo para abertura do barrilete e retirada da amostra verificando a composição do tipo material coletado. Através do número de golpes, obtém-se os parâmetros geotécnicos representados na tabela abaixo.

TAB 1 – Avaliação dos Parâmetros de Resistência em Função do SPT
Tabela do Anexo A da NBR 8464:2001.

Solos	Nº de Golpes N (SPT)
ARGILAS	
Muito mole	≤ 2
Mole	3 a 5
Média	6 a 10
Rija	11 a 19
Dura	>19
AREIAS	
Fofa	< 4
Pouco Compacta	5 a 8
Médiamente Compacta	9 a 18
Compacta	19 a 40
Muito Compacta	> 40

TAB 2 – Avaliação dos Parâmetros de Resistência e de deformabilidade em Função do SPT
(correlações empíricas – uso limitado a estudos preliminares).

Areias e Solos Arenosos					
Compacidade	γ (t/m ³)	C (t/m ²)	ϕ°	E (t/m ²)	v
Fofa	1,6	0	25 - 30	100 - 500	
Pouco Compacta	1,8	0	30 - 35	500 - 1400	
Medianamente Compacta	1,9	0	35 - 40	1400 - 4000	0,3 a 0,4
Compacta	2,0	0	40 - 45	4000 - 7000	
Muito Compacta	$> 2,0$	0	> 45	> 7000	

Argilas e Solos Argilosos					
Consistência	γ (t/m ³)	C (t/m ²)	ϕ°	E' (t/m ²)	v
Muito Mole	1,3	0 - 1,2	0	30 - 120	
Mole	1,5	1,2 - 2,5	0	120 - 280	
Média	1,7	2,5 - 5,0	0	280 - 500	0,4 a 0,5
Rija	1,9	5,0 - 15,0	0	500 - 1500	
Dura	> 2,0	> 15,0	0	> 1500	

Obs.: Para solos argilosos normalmente adensados

$$Cc = 0,009 (LL - 10\%)$$

Sendo:

γ = Peso Específico Natural do Solo

ϕ = Ângulo de Atrito Interno

C = Coesão

E = Módulo de Elasticidade (Não Drenado)

E' = Módulo de Elasticidade (Drenado)

v = Módulo de Poisson

TAB 3 – Avaliação de Parâmetros dos Solos em Função do Estudo de Compacidade ou Consistência (Bowles – 1997)
(correlações empíricas – uso limitado a estudos preliminares).

Característica	Compacidade				
	Muito Fofa	Fofa	Média	Compacta	Muito Compacta
Densidade Relativa	0	0,15	0,35	0,65	0,85 – 1,0
SPT	0	4	10	30	50
ϕ (graus)	25 - 30°	27 - 32°	30 - 35°	35 - 40°	38 - 43°
γ (tf/m ³)	1,12 – 1,60	1,44 – 1,76	1,76 – 2,08	1,76 – 2,24	2,24 – 2,40

Característica	Compacidade					
	Muito Mole	Mole	Média	Rija	Muito Rija	Dura
qu	0	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0
SPT	0	2	4	8	16	30
γ (tf/m ³)		1,60 – 1,92	1,76 – 2,08		1,92 – 2,24	

TAB 4 – Relação entre consistência e resistência a partir de verificação no campo (Simons) (correlações empíricas – uso limitado a estudos preliminares).

Consistência	Critério de Verificação	Resistência não – drenada ao Cisalhamento (KN/m ²)
Muito Rija	Quebradiça ou muito dura	>150
Rija	Não pode ser moldada com os dedos	75 – 150
Média	Pode ser moldada com os dedos, fazendo-se a força	40 – 75
Mole	Facilmente moldável com os dedos	20 – 40
Muito Mole	Flui entre os dedos quando espremida	< 20

TAB 5 – Valores de Módulo de Elasticidade para diferentes tipos de solos (UFV) (correlações empíricas – uso limitado a estudos preliminares).

Solo	E (Kgf/cm ²)
1. Argila	
Muito mole	3 – 30
Mole	20 – 40
Média	45 – 90
Dura	70 – 200
Arenosa	300 – 425
2. Areia	
Siltosa	50 – 200
Fofa	100 – 250
Compacta	500 – 1000
3. Areia e Pedregulho	
Compacto	800 – 2000
Fofo	500 – 1400
4. Silte	20 - 200

Para a perfuração do trecho não ensaiado utiliza-se o trado helicoidal e quando este mostrar um avanço inferior a 50 mm após 10 min de perfuração passa-se ao método de perfuração por circulação de água.

A cravação do amostrador padrão foi interrompida quando ocorreu uma das seguintes situações conforme descritas abaixo.

- Quando em qualquer um dos três segmentos de 15 cm, o número de golpes ultrapassaram 30;
- Quando um total de 50 golpes foi aplicado em toda a cravação do amostrador;
- Quando não se observou avanço no amostrador durante a aplicação de 05 golpes sucessivos do martelo.

As sondagens a percussão são identificadas pela sigla SP, sendo que junto a esta cada furo recebe a sua numeração em ordem crescente, como exemplo SP - 01, SP - 02, limitado ao número de furos executados.

Seguindo-se os critérios e os parâmetros recomendados em norma, a sondagem a percussão é considerada concluída quando se atingir o impenetrável do amostrador (ver critérios acima), e quando durante o processo de perfuração por circulação de água for inferior a 50 mm no período de 10 min.

4. ANÁLISE GEOLÓGICA DOS FUROS DE SONDAGEM

A área de estudos é constituída predominantemente por solos argilosos que apresentam cor vermelha, e cascalho. Estes solos são produto do intemperismo físico-químico das rochas ígneas extrusivas (basalto) da Formação Serra Geral. A coloração escura dos solos presente é devida a alta concentração de minerais maficos (ferro e magnésio) provenientes da rocha mãe.

Esta situação pode mostrar que nestes pontos podemos ter a ocorrência de matacões de esfoliação ou camada mais elevada de cascalho ou rocha ou ainda uma lente

pouco alterada de uma diferenciação magnmática. Quanto ao número de golpes medidos em cada trecho de cada furo, estes apresentam uma certa homogeneidade entre eles.

Para informações complementares (se necessário) do topo rochoso/cascalho e das condições geotécnicas da rocha, sugere-se a execução de sondagem rotativa com coleta

de testemunhos para uma classificação mais detalhada dos elementos estruturais.

5. ANEXOS


Segue anexo, perfil individual do(s) furo(s).

No terreno foram executadas sondagens de simples reconhecimento de solo com ensaio SPT, sendo elas atingindo as seguintes metragens:


Sondagem	Profundidade (m)	Nível Água (m)
SPT 01	1,05	Seco
SPT 02	1,08	Seco
SPT 03	2,06	Seco
SPT 04	3,37	Seco
SPT 05	4,52	Seco
SPT 06	2,18	Seco
SPT 07	2,43	Seco
SPT 08	2,38	Seco
SPT 09	2,11	Seco
SPT 10	2,27	Seco
SPT 11	2,36	Seco

Totalizando 24.81 metro(s)

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE SONDAGEM

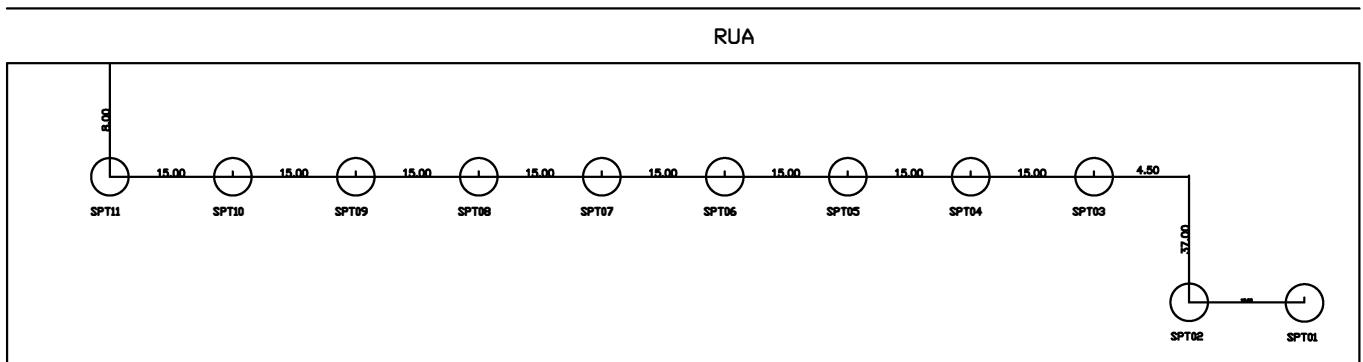

Data inicial:	13/07/2025	Hora inicial:	09:30	Cota:	Nível do Solo
Data final:	13/07/2025	Hora Final:	10:00	Coordenada:	

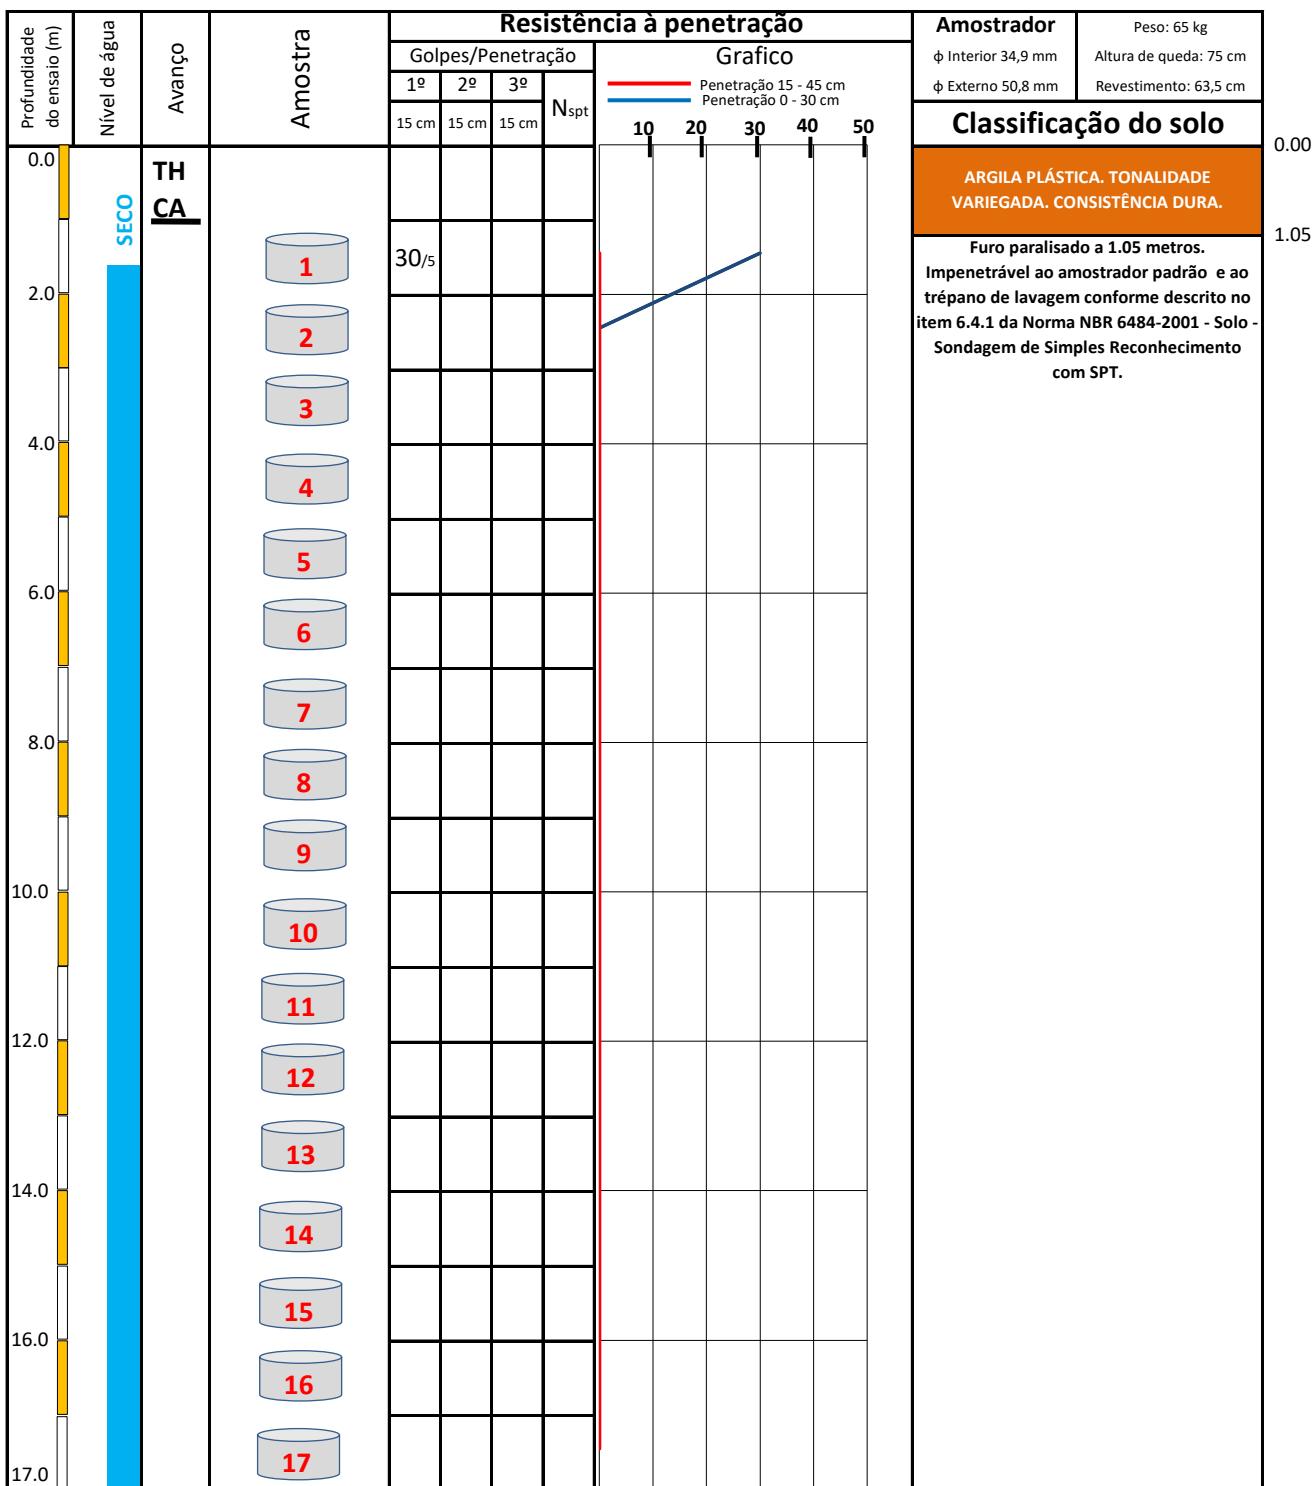PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT


Cliente:

PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL


Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

 Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
 CREA/RS 229468, Eng. Civil



Data inicial:	13/07/2025	Hora inicial:	10:05	Cota:	Nível do Solo
Data final:	13/07/2025	Hora Final:	10:15	Coordenada:	

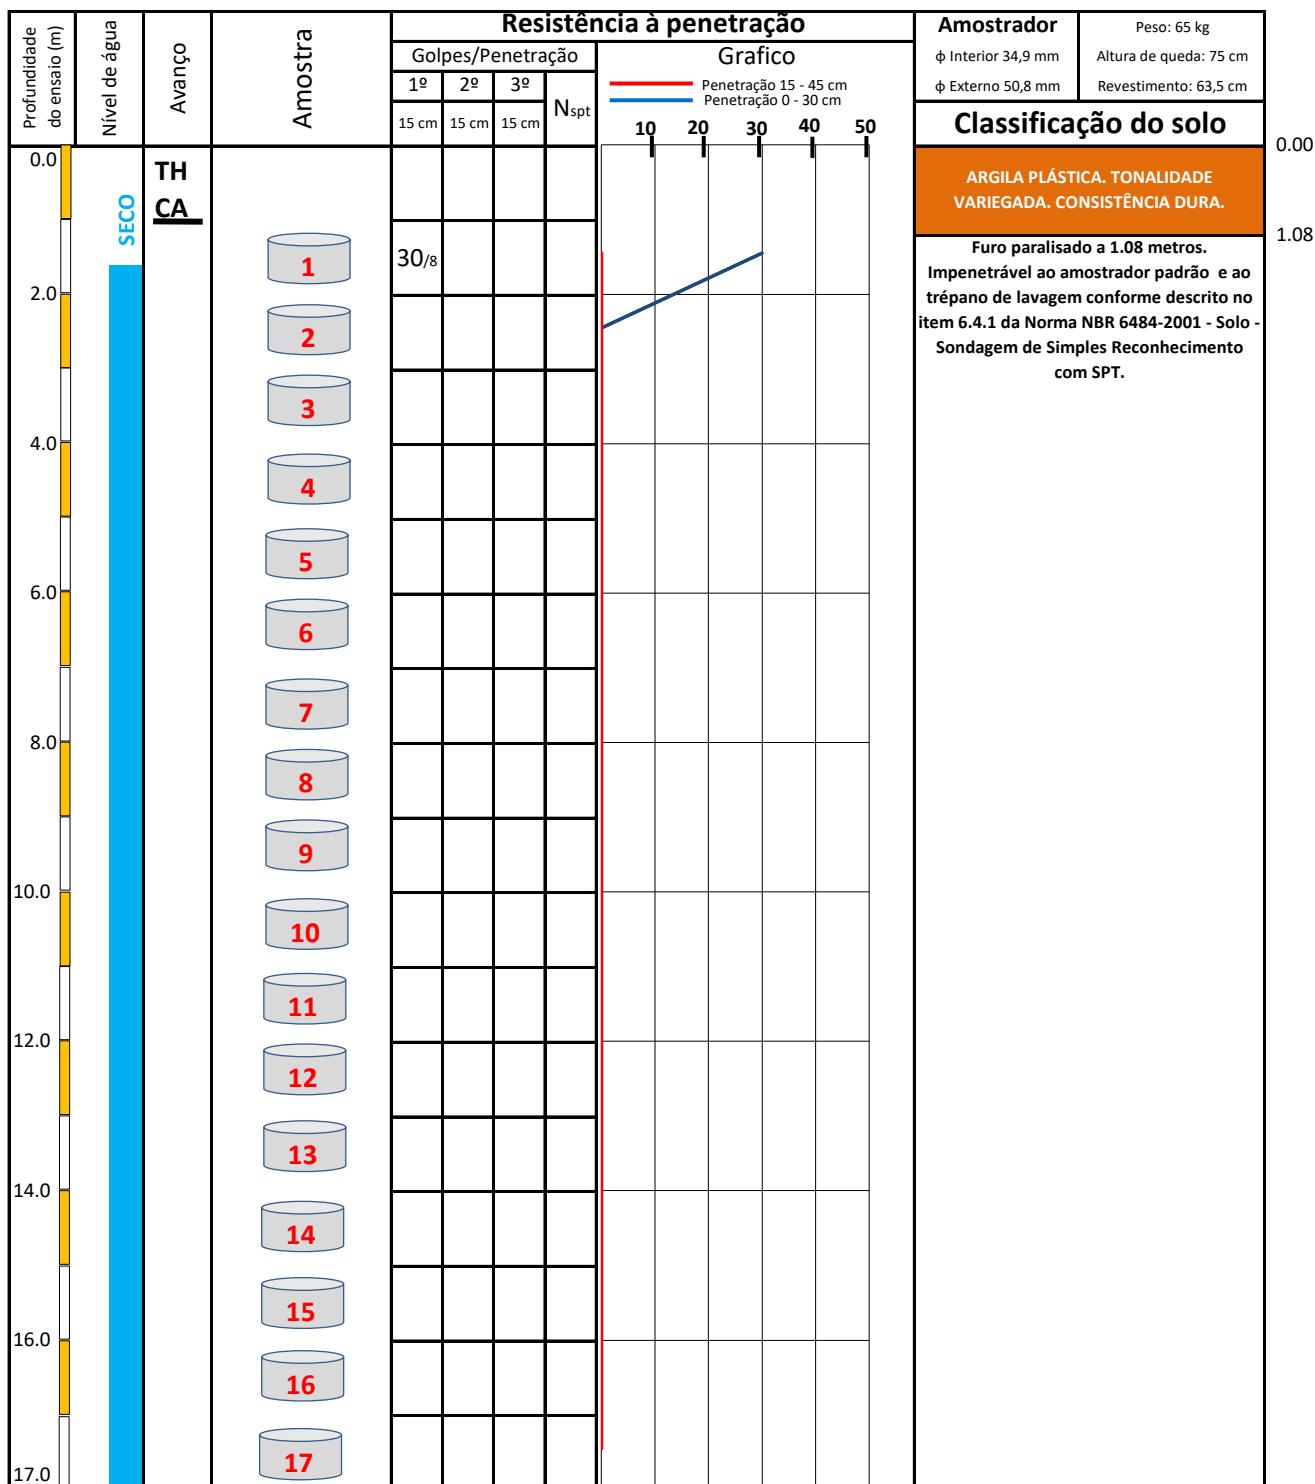PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT


Cliente:


PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL

Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

 Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
 CREA/RS 229468, Eng. Civil

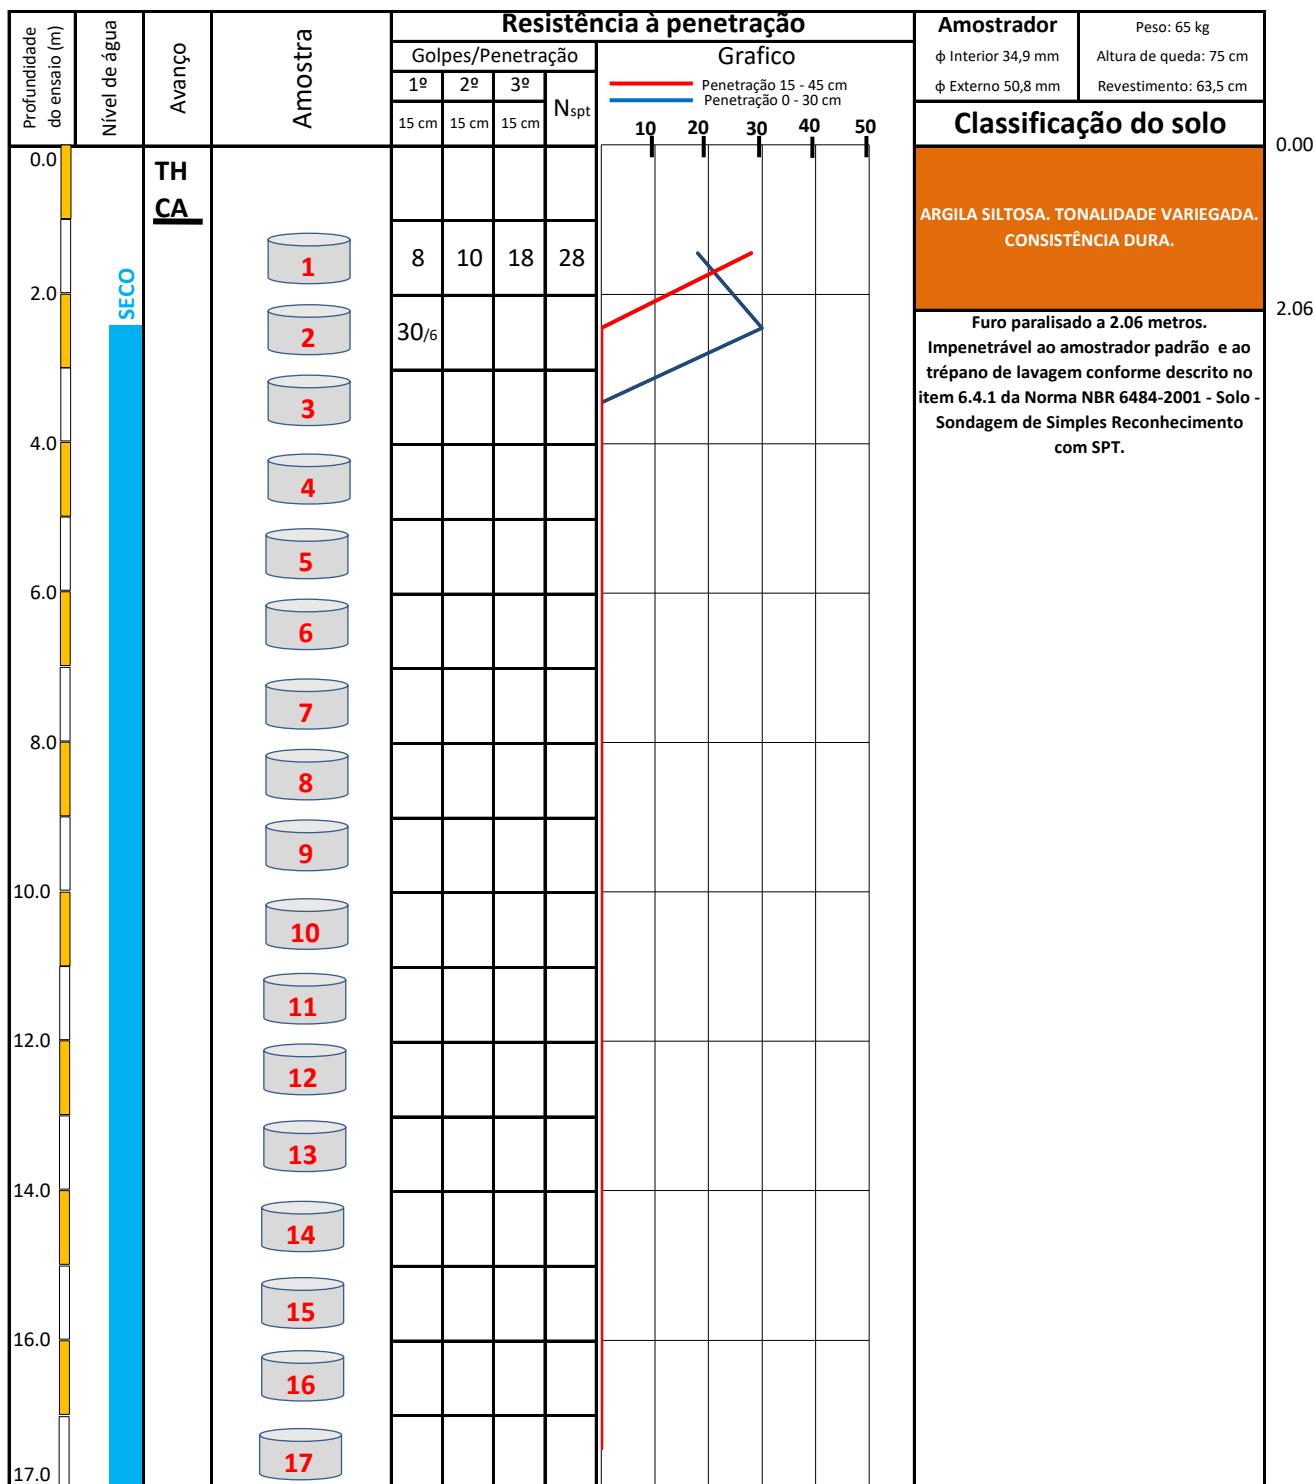

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT


Cliente:


PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL

Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

 Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
 CREA/RS 229468, Eng. Civil

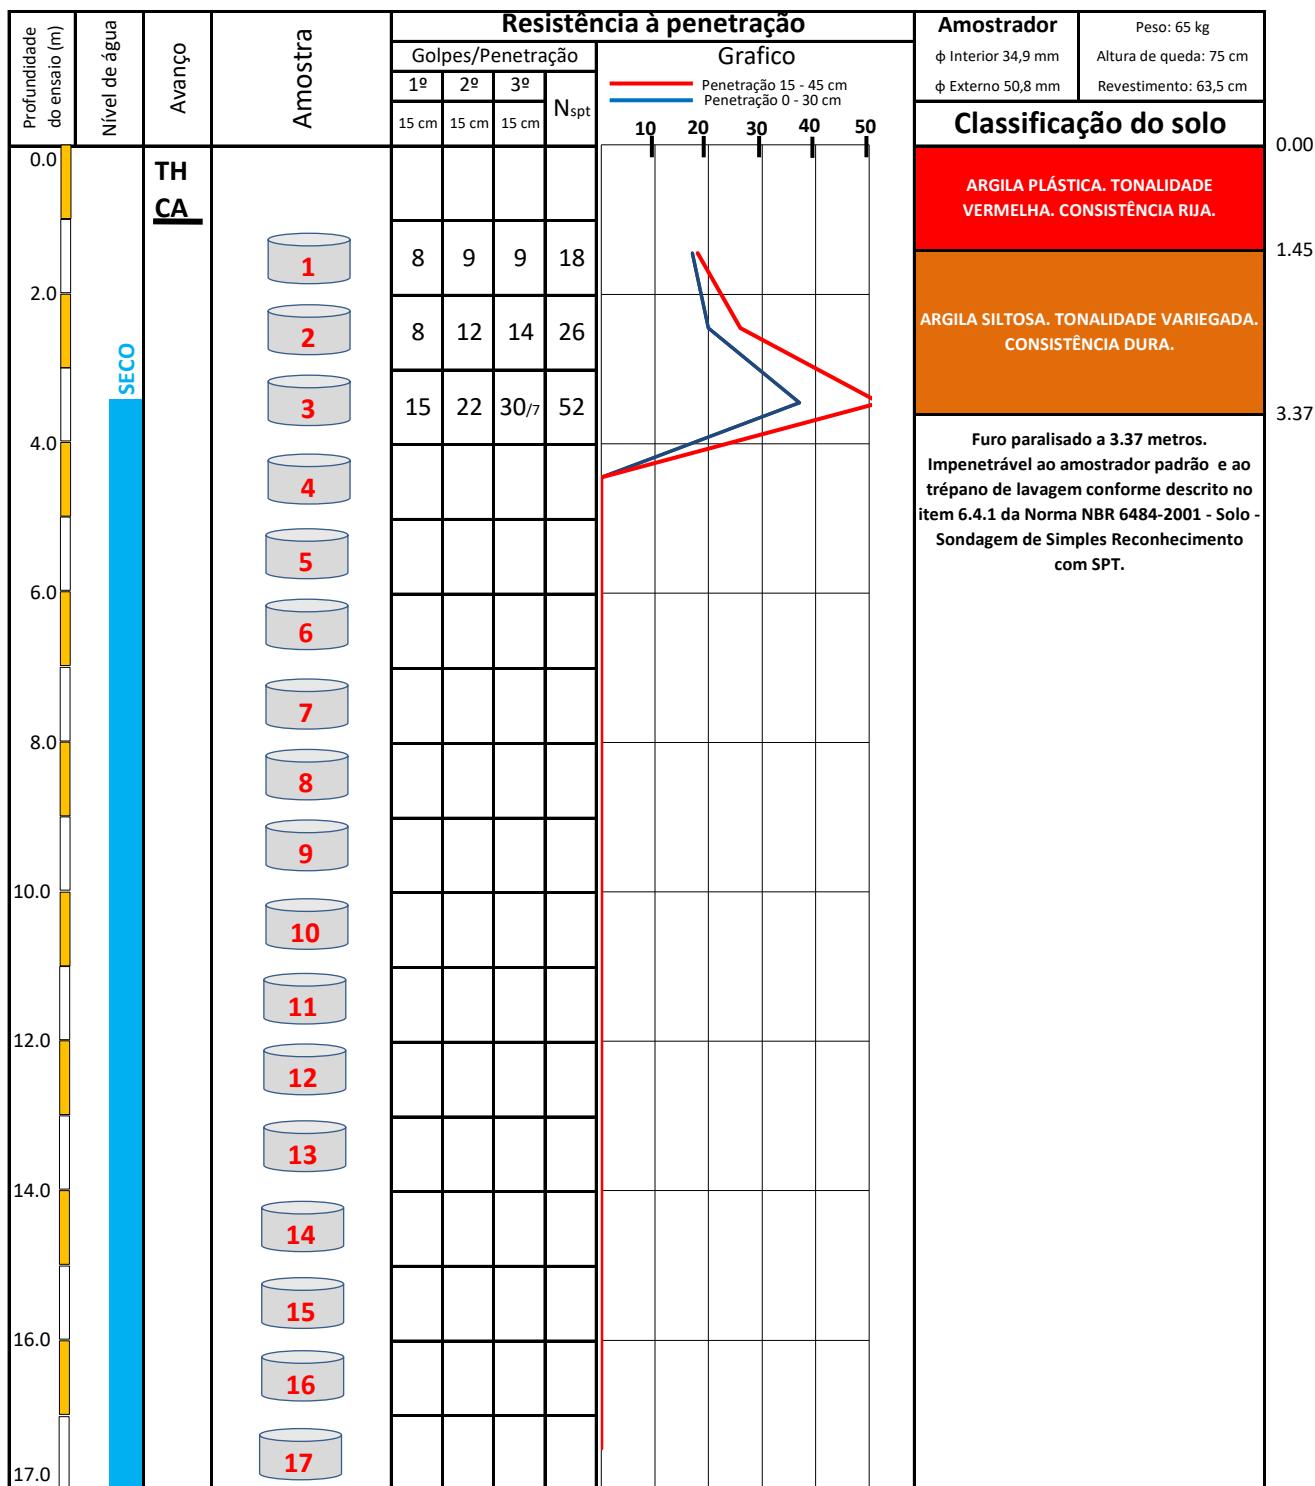

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT


Cliente:

PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL


Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

 Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
 CREA/RS 229468, Eng. Civil



Data inicial:	13/07/2025	Hora inicial:	11:05	Cota:	Nível do Solo
Data final:	13/07/2025	Hora Final:	11:45	Coordenada:	

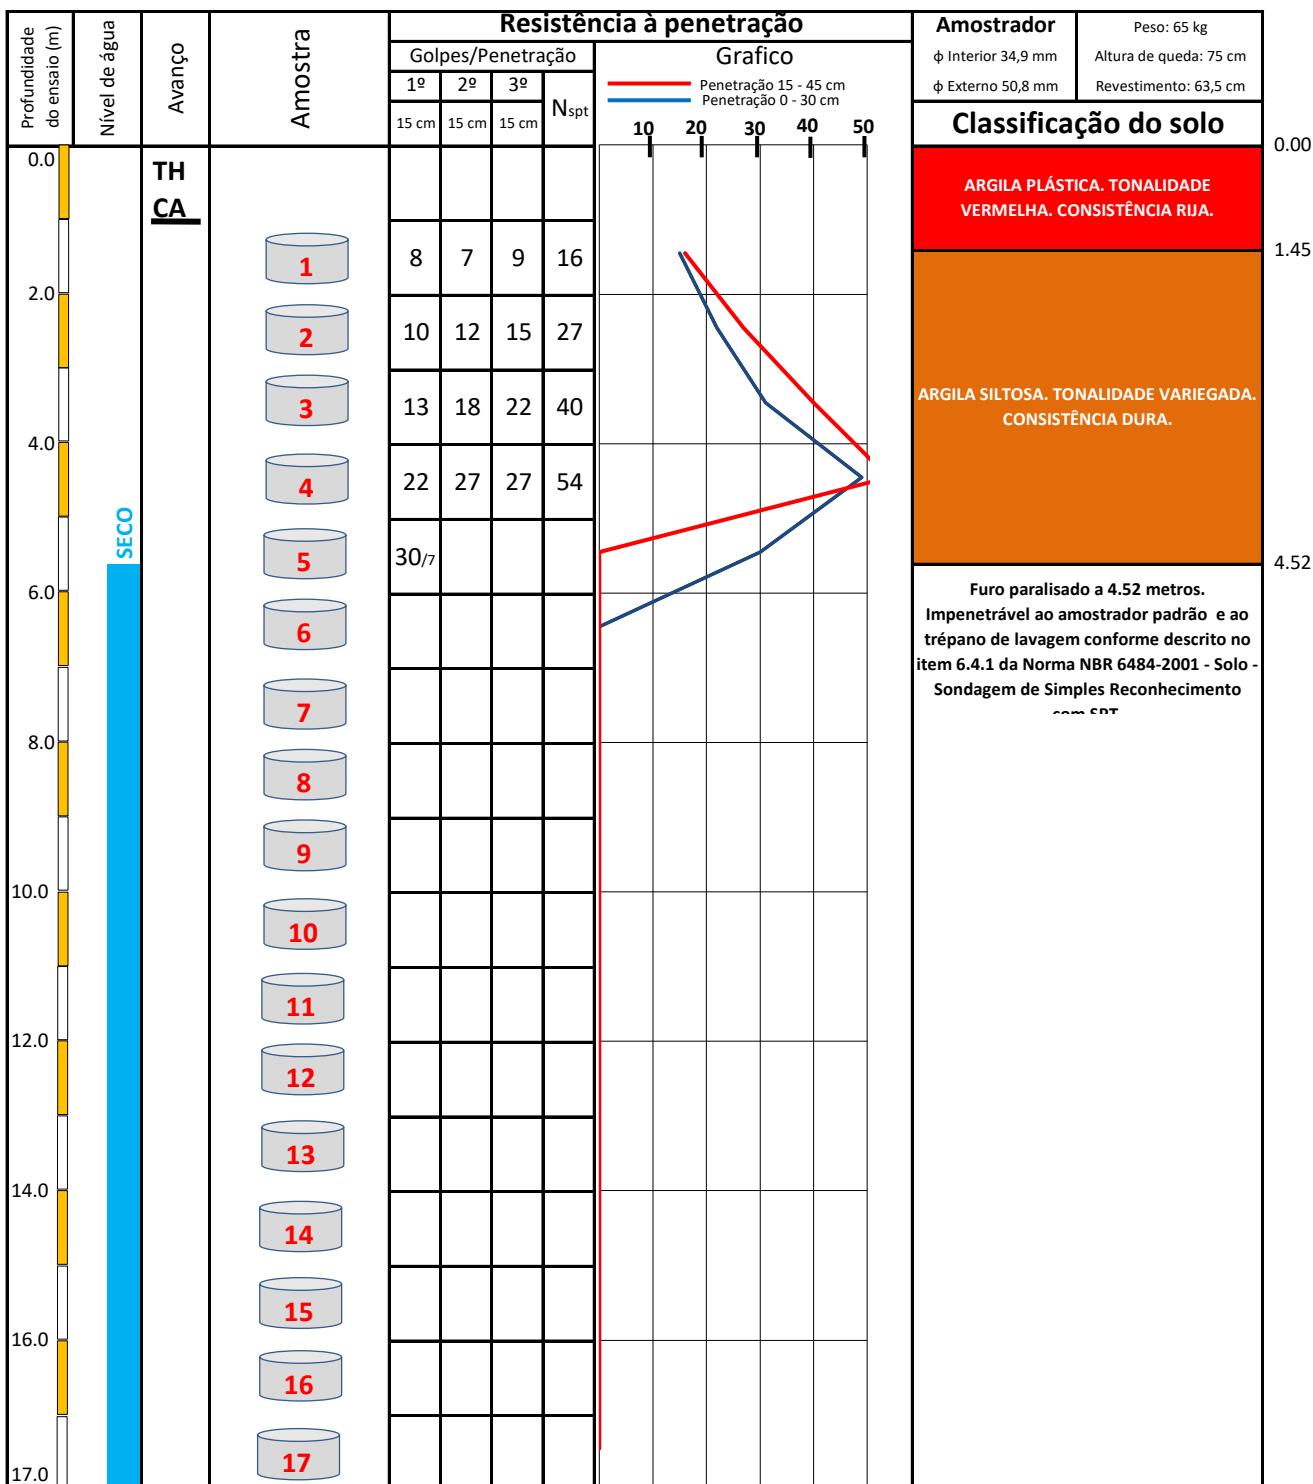PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT


Cliente:


PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL

Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

 Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
 CREA/RS 229468, Eng. Civil

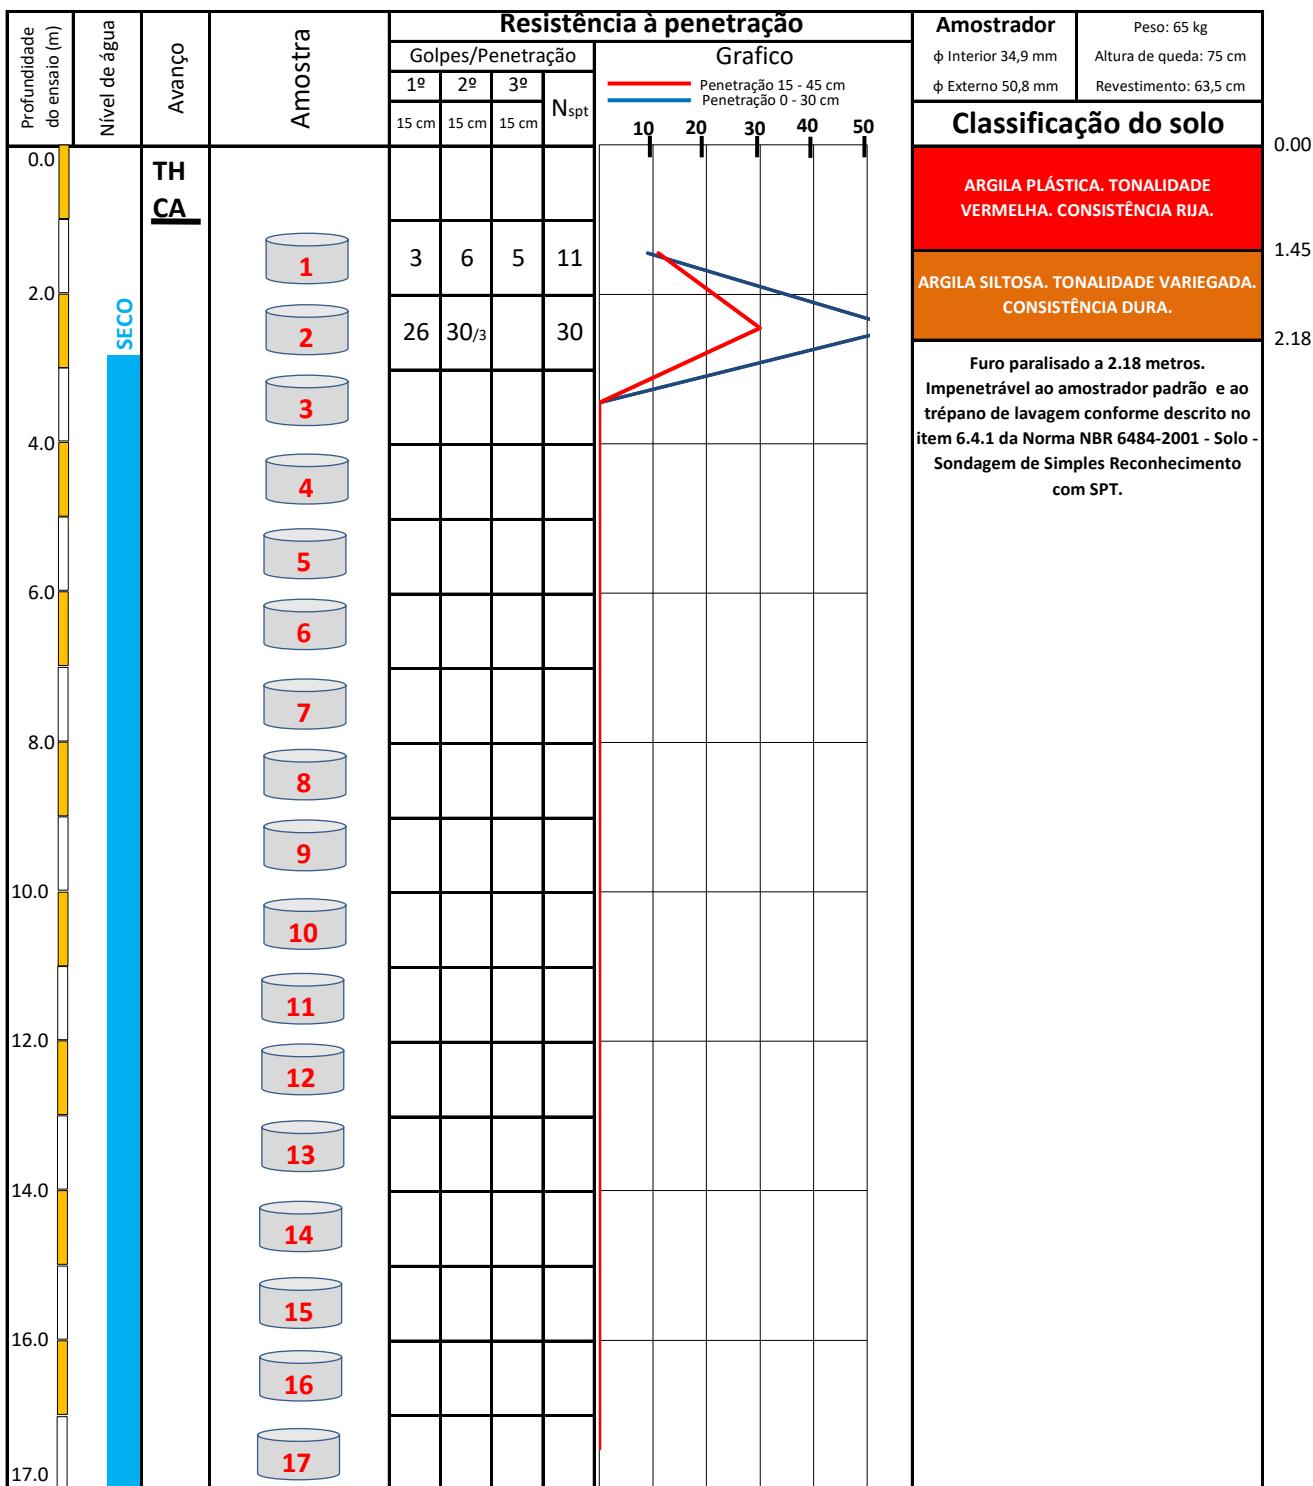

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT


Cliente:


PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL

Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

 Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
 CREA/RS 229468, Eng. Civil

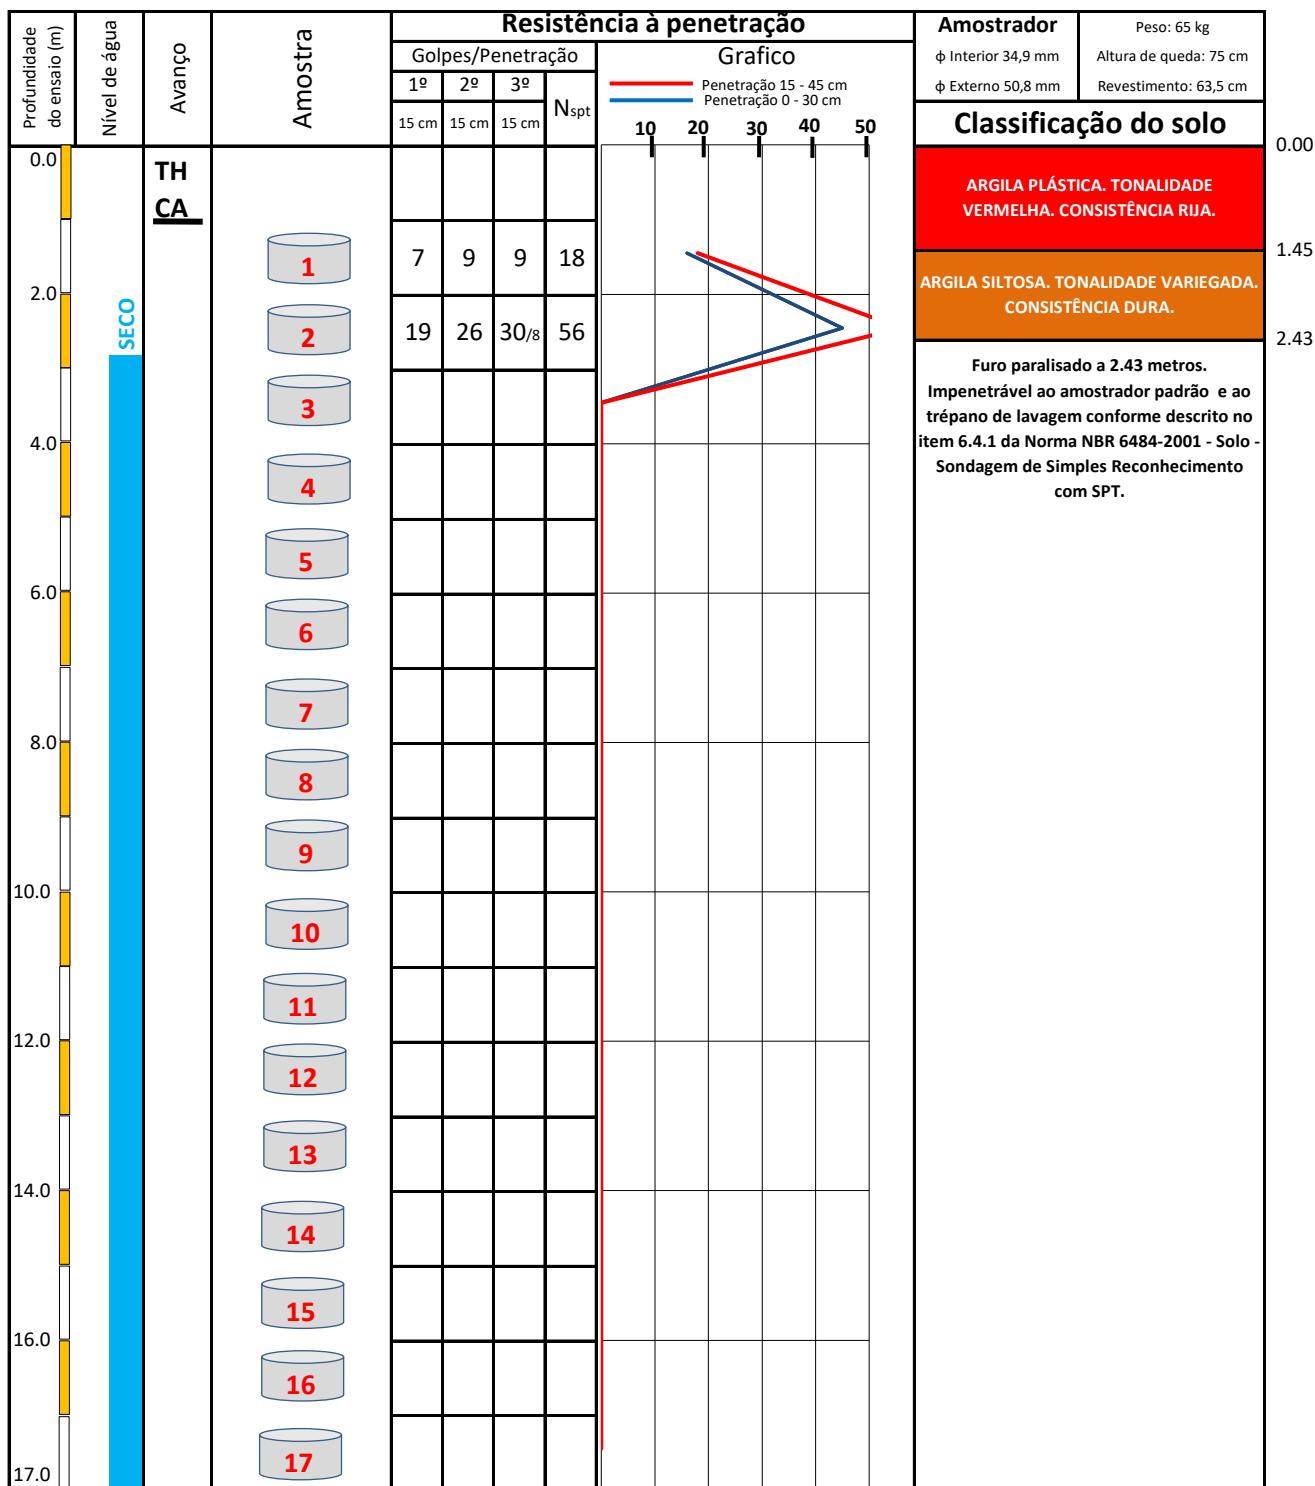

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT


Cliente:


PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL

Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

 Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
 CREA/RS 229468, Eng. Civil

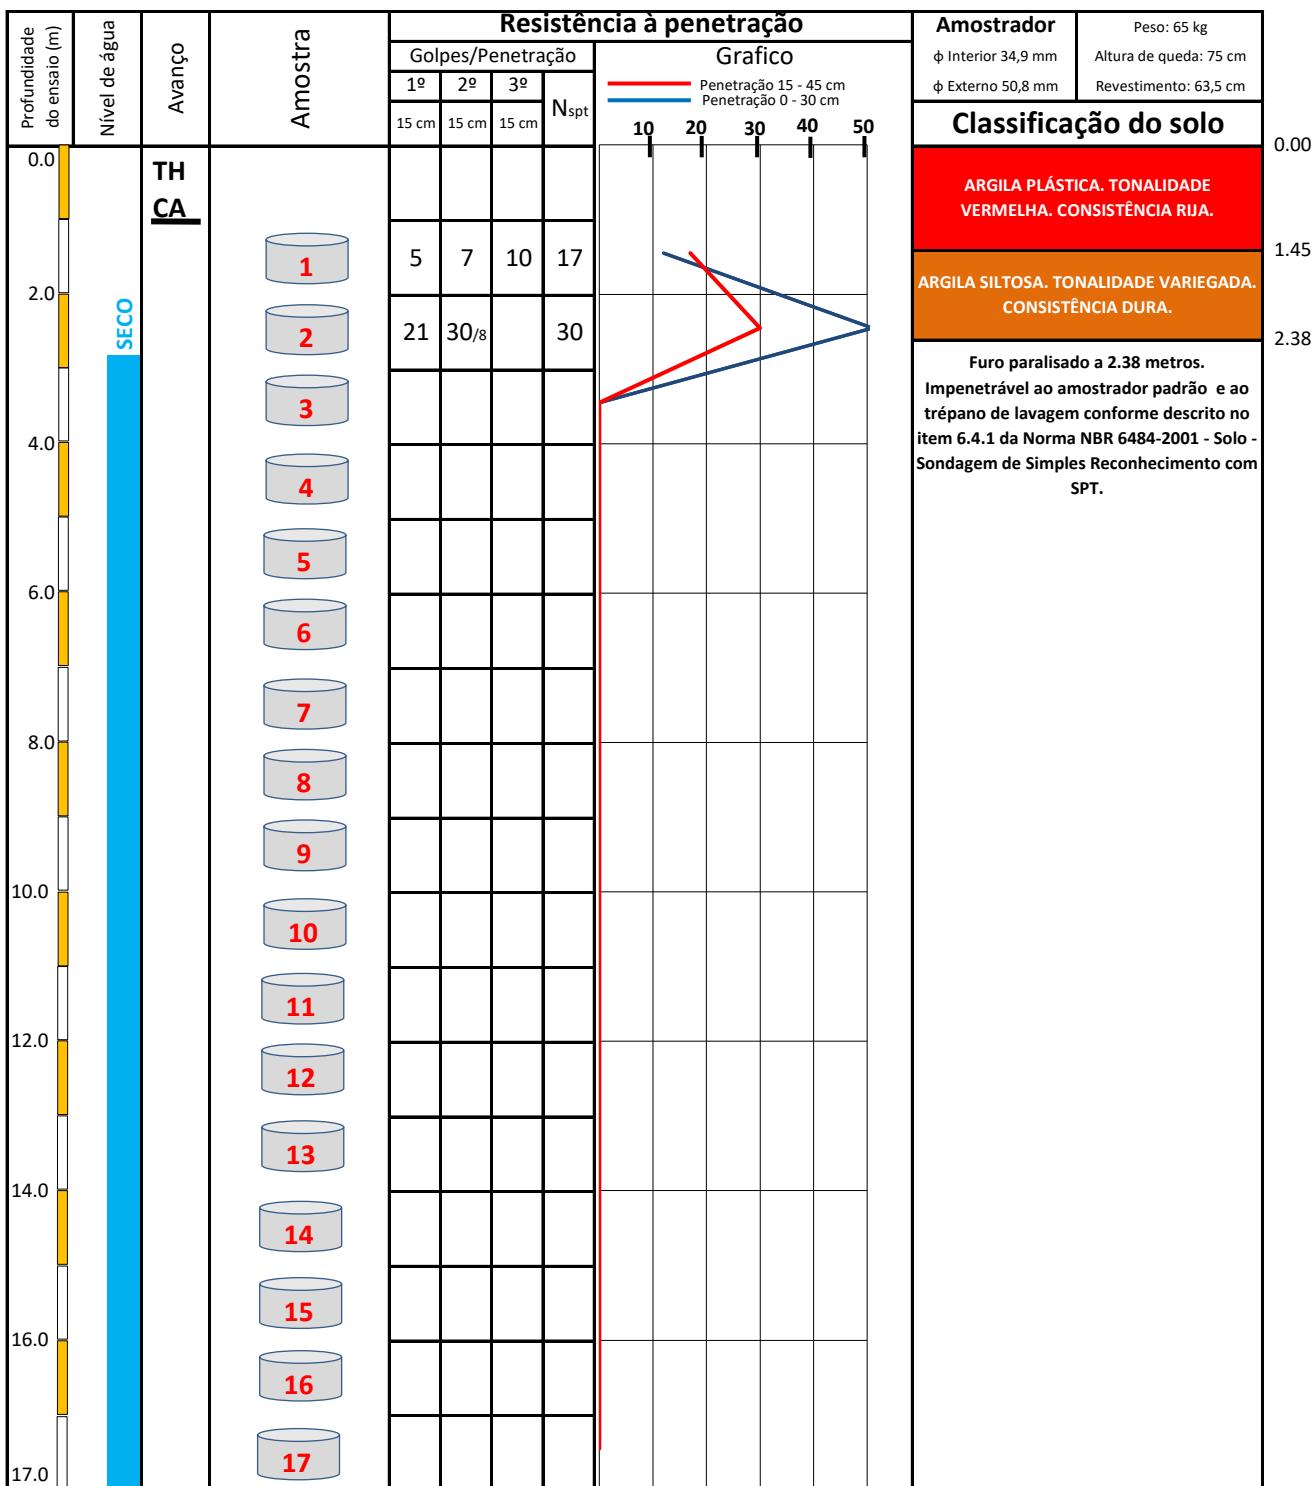

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT


Cliente:

PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL

Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

 Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
 CREA/RS 229468, Eng. Civil






PAVIBRAS
ENGENHARIA, PROJETOS E PAVIMENTAÇÃO

SONDAGEM À PERCUSSÃO

Data inicial:	13/07/2025	Hora inicial:	14:30	Cota:	Nível do Solo
Data final:	13/07/2025	Hora Final:	14:40	Coordenada:	

SPT- 09

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT

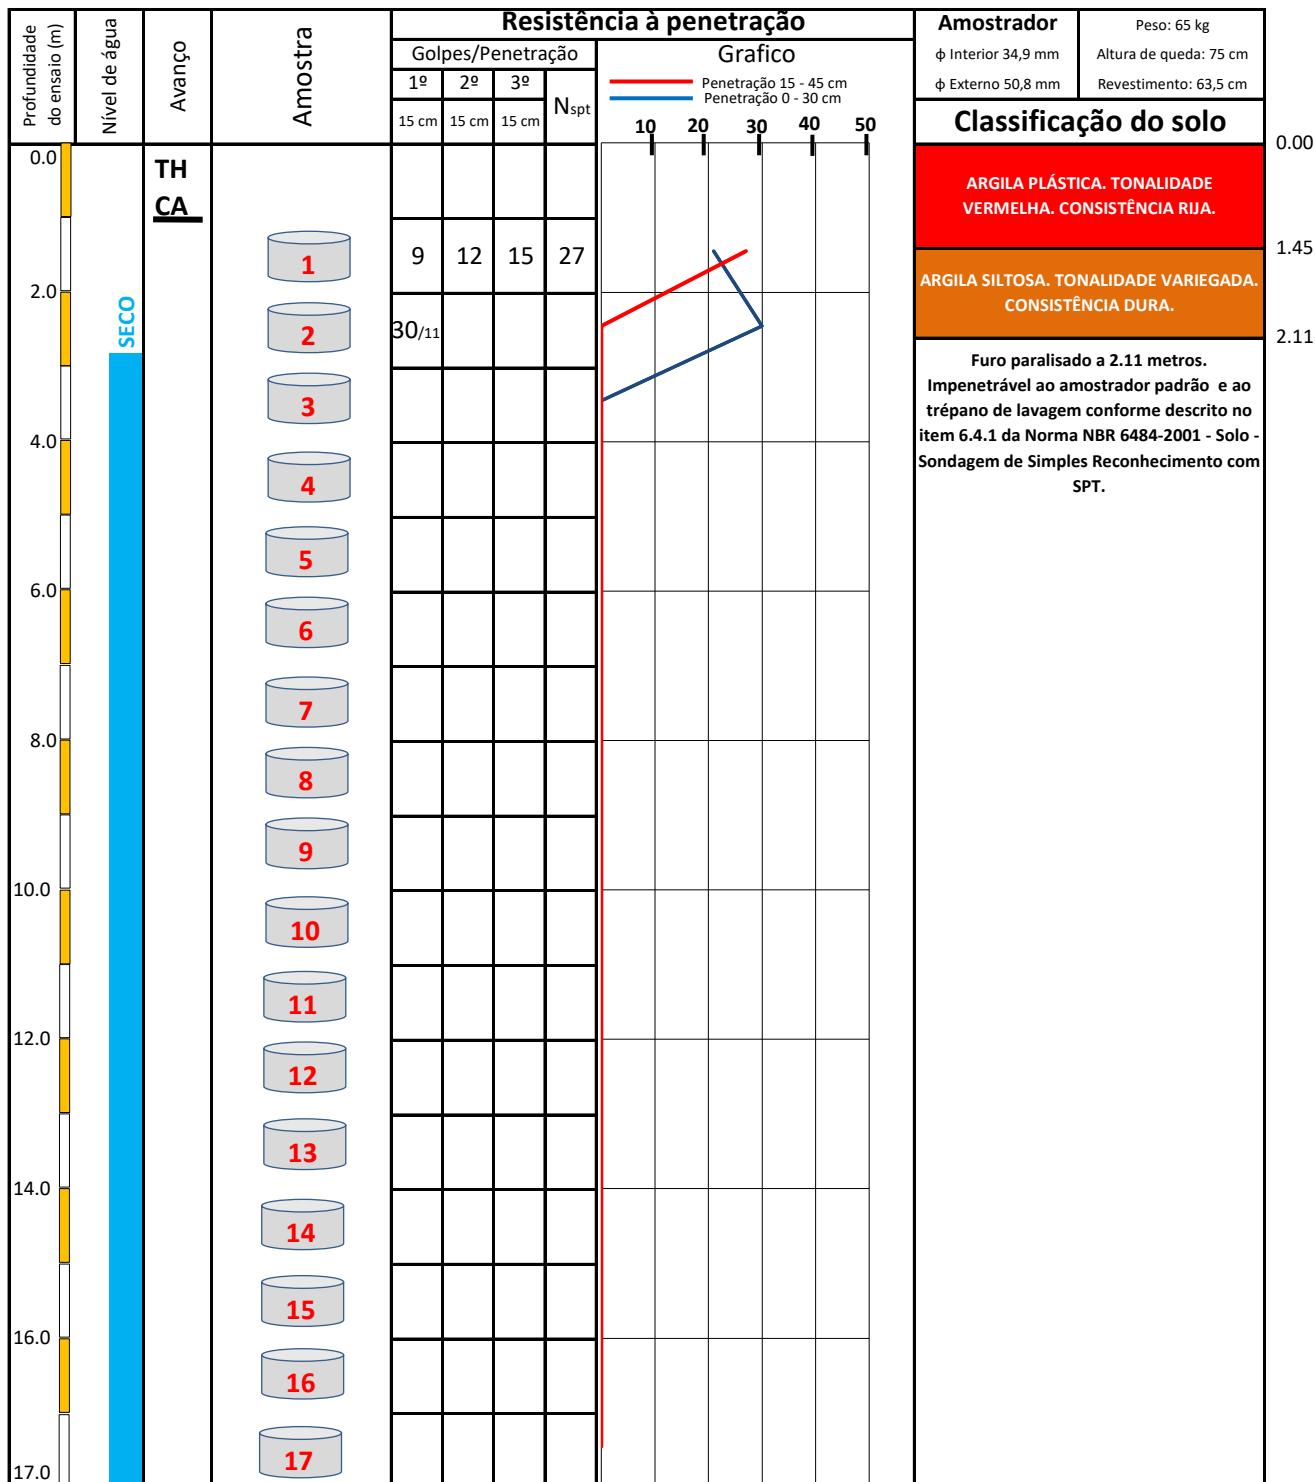

Cliente:

PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL


Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
CREA/RS 229468, Eng. Civil

John H. Smith

Data inicial: 13/07/2025 | Hora inicial: 14:45 | Cota: Nível do Solo
 Data final: 13/07/2025 | Hora Final: 15:00 | Coordenada:

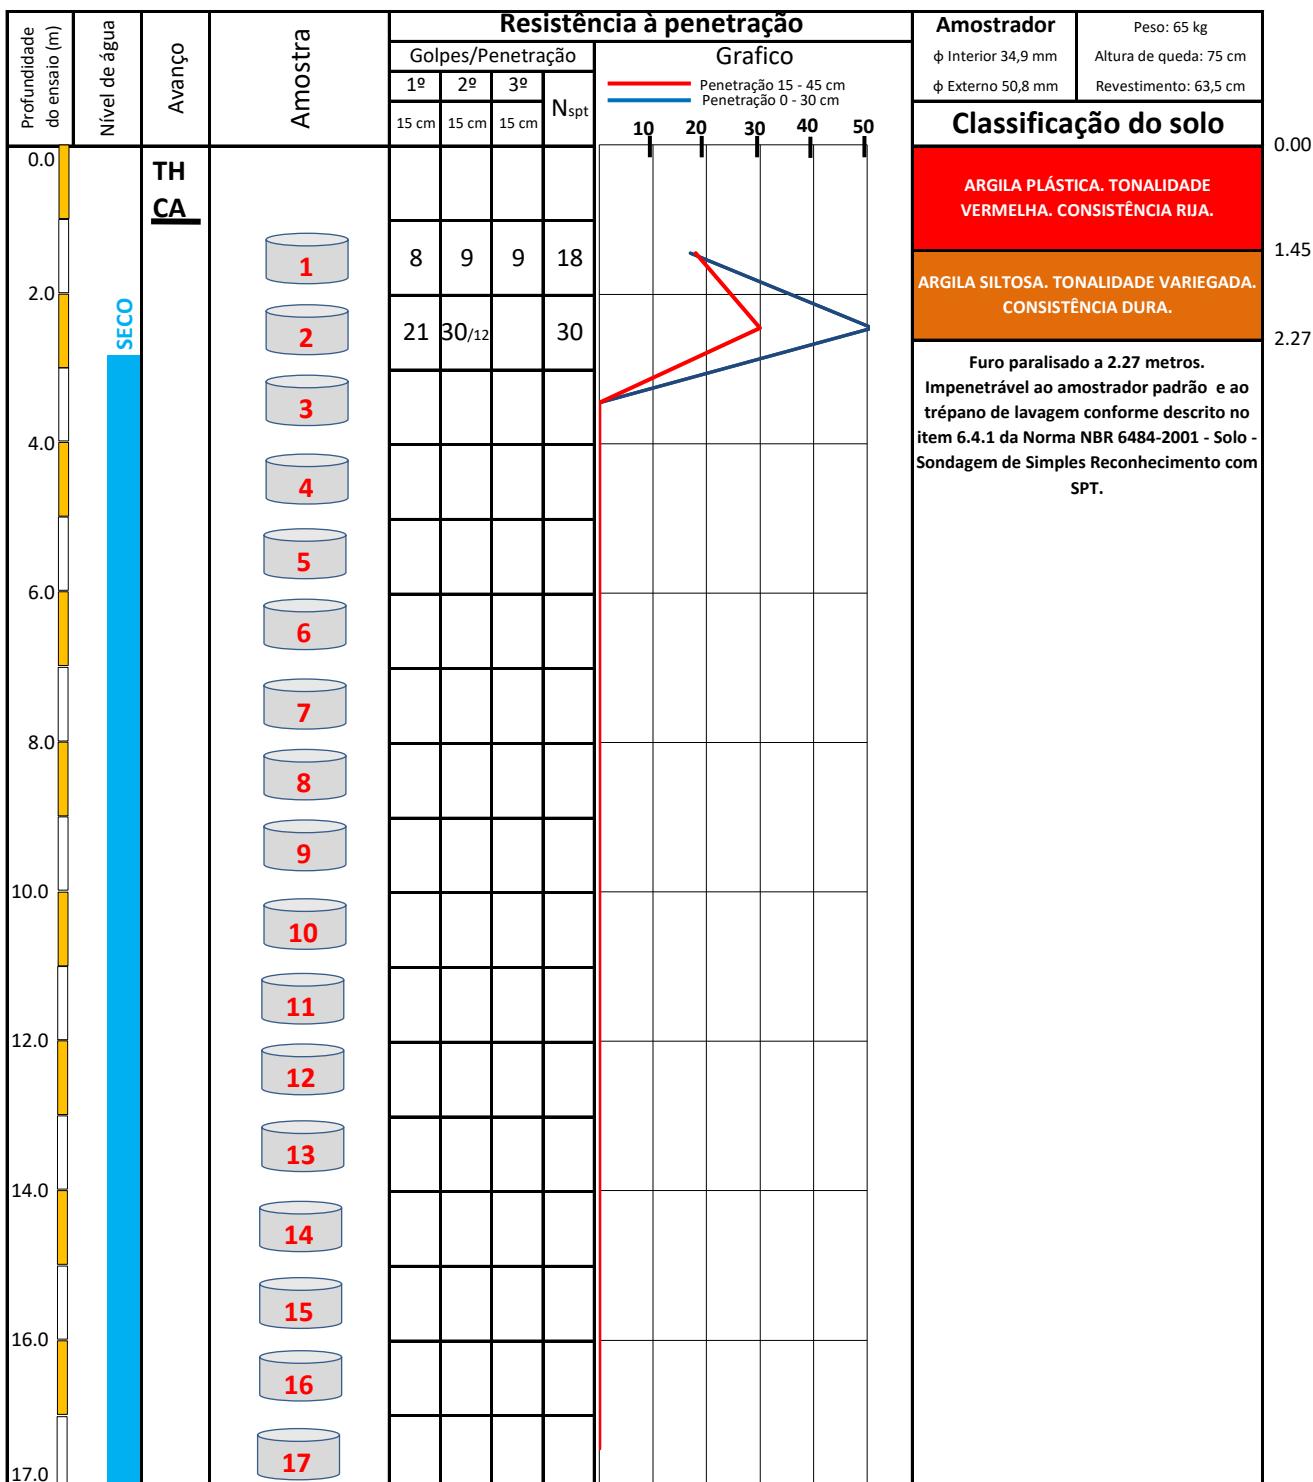SPT- 10
PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT


Cliente:


PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL

Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

 Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
 CREA/RS 229468, Eng. Civil

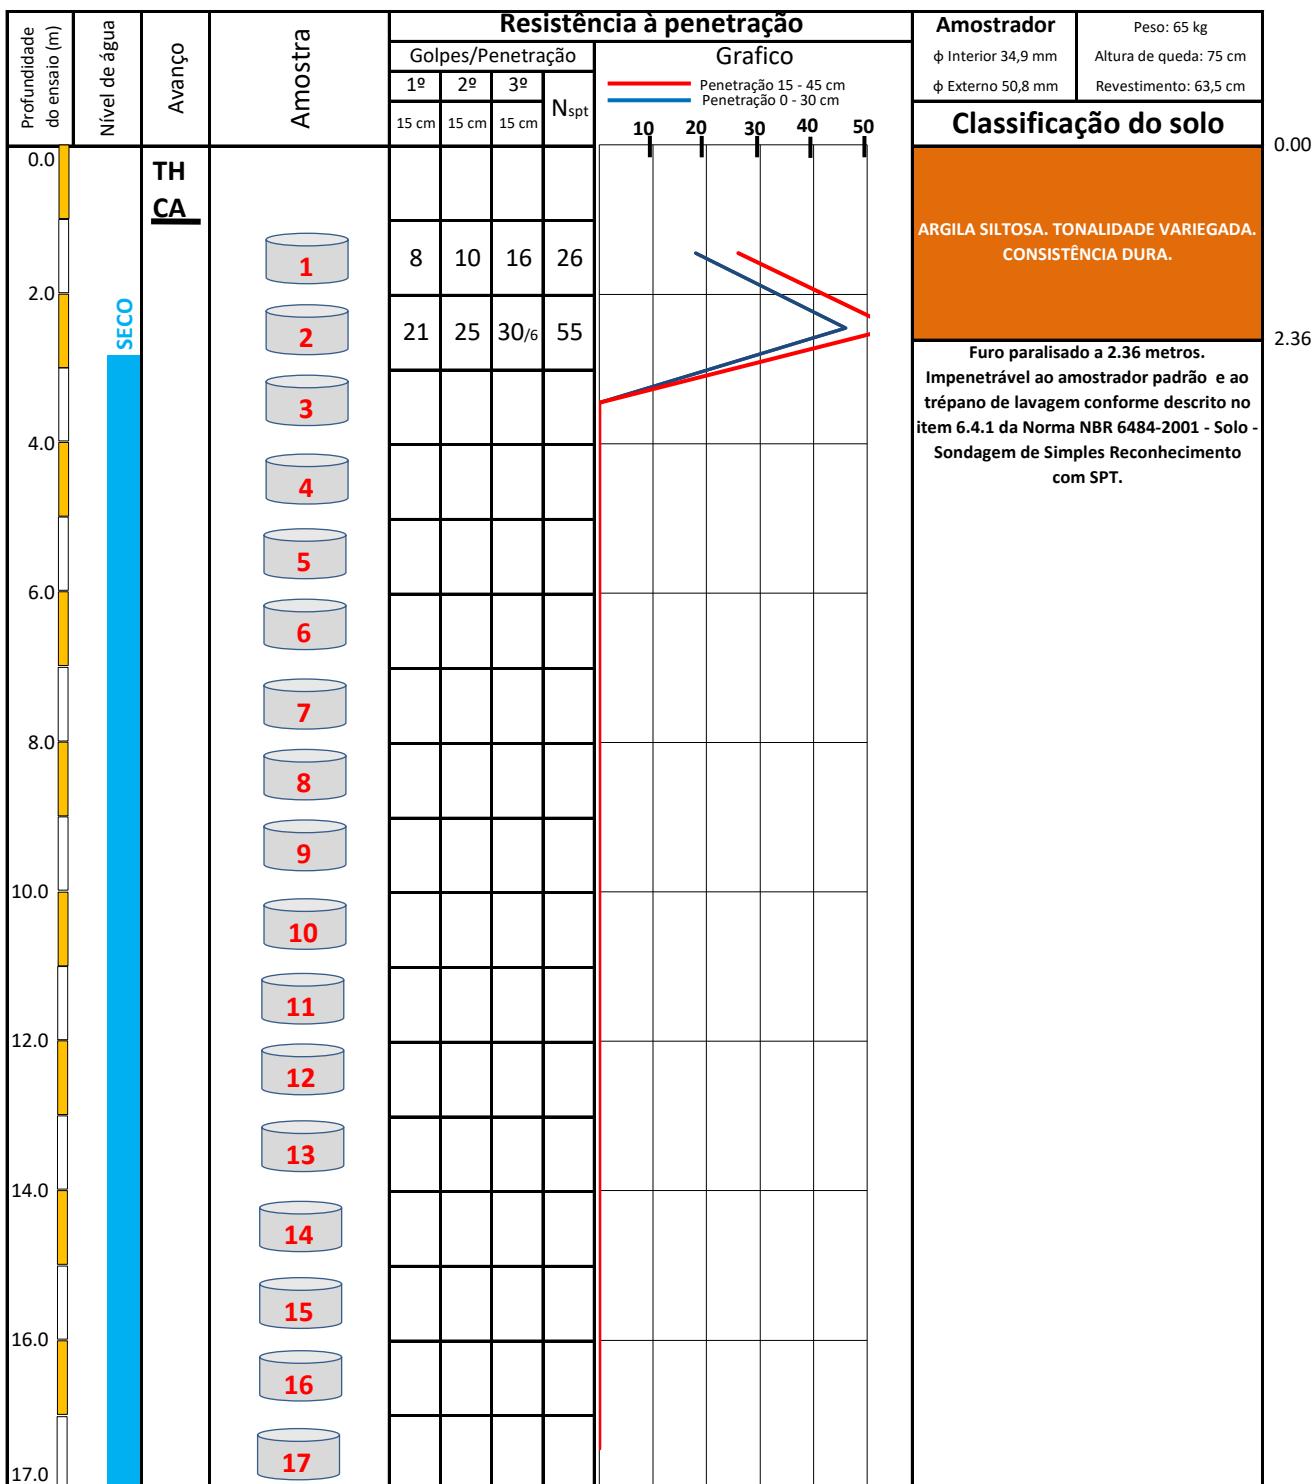

PERFIL GEOLOGICO E GEOTECNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT


Cliente:

PREFEITURA DE BARRA DO RIO AZUL

Obra: Infraestrutura

Local: Barra do Rio Azul / RS

 Responsável técnico: Taciano Renato Serraglio
 CREA/RS 229468, Eng. Civil





Tipo: OBRA OU SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL	
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: SUBSTITUIÇÃO DE ART	ART Vínculo: 13895615

Contratado

Carteira: RS229468	Profissional: TACIANO RENATO SERRAGLIO	E-mail: taciano@pavibras.eng.br
RNP: 2217305611	Título: Engenheiro Civil	
Empresa: PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		Nr.Reg.: 199338

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL	E-mail:
Endereço: RUA DAS ROSAS 268	Telefone:
Cidade: BARRA DO RIO AZUL	Bairro: CENTRO

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL	
Endereço da Obra/Serviço: Avenida ALBERTO JOSÉ ALBERTONI Sondagem área Intervenção	CPF/CNPJ: 93539153000192
Cidade: BARRA DO RIO AZUL	CEP: 99795000 UF: RS
Bairro: CENTRO	
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES	Vlr Contrato(R\$): 1,10 Honorários(R\$): 14,60
Data Início: 13/05/2025 Prev.Fim: 17/05/2025	Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Elaboração de Relatório	Geotecnia - Sondagem	1,00	UN
Execução	Geotecnia - Sondagem	24,81	M

ART registrada (paga) no CREA-RS em 17/07/2025

Erechim, RS, 17/07/2025	Declaro serem verdadeiras as informações acima 	De acordo
Local e Data	TACIANO RENATO SERRAGLIO Profissional	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



Contratado

Nr.Carteira: RS229468	Profissional: TACIANO RENATO SERRAGLIO	E-mail: taciano@pavibras.eng.br
Nr.RNP: 2217305611	Título: Engenheiro Civil	
Empresa: PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		Nr.Reg.: 199338

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL	E-mail:	
Endereço: RUA DAS ROSAS 268	Telefone:	
Cidade: BARRA DO RIO AZUL	Bairro: CENTRO	CPF/CNPJ: 93539153000192
		CEP: 99795000
		UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Sondagem área Intervenção Construção Unidades Habitacionais

Erechim, RS, 17/07/2025 _____ Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima  _____ Profissional	De acordo _____ Contratante
--	--	-----------------------------------