
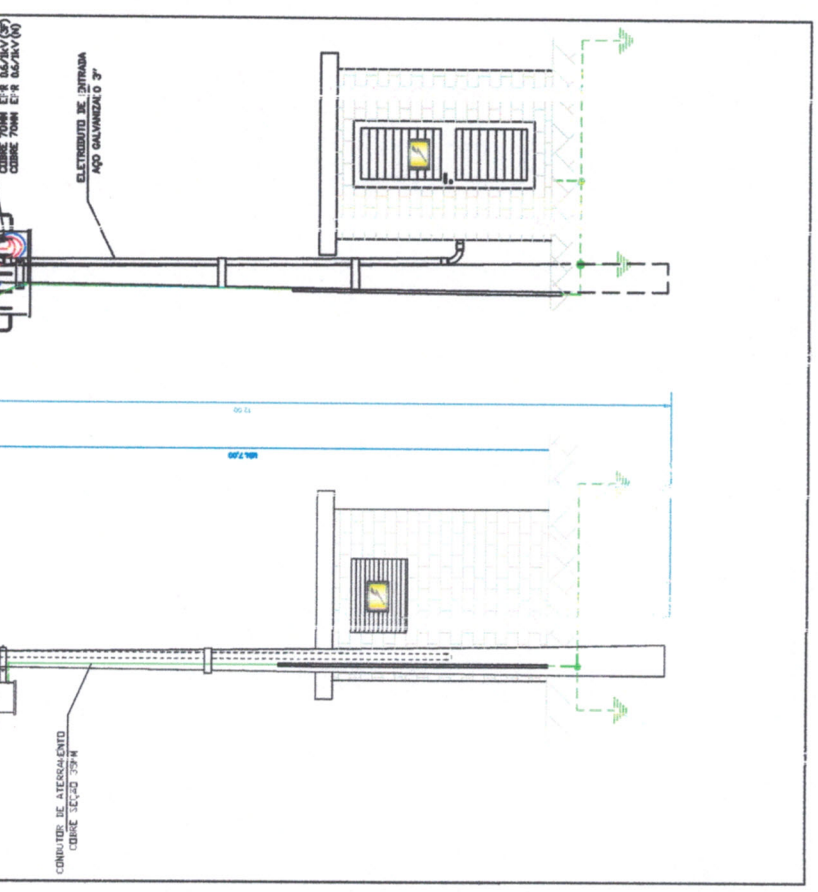
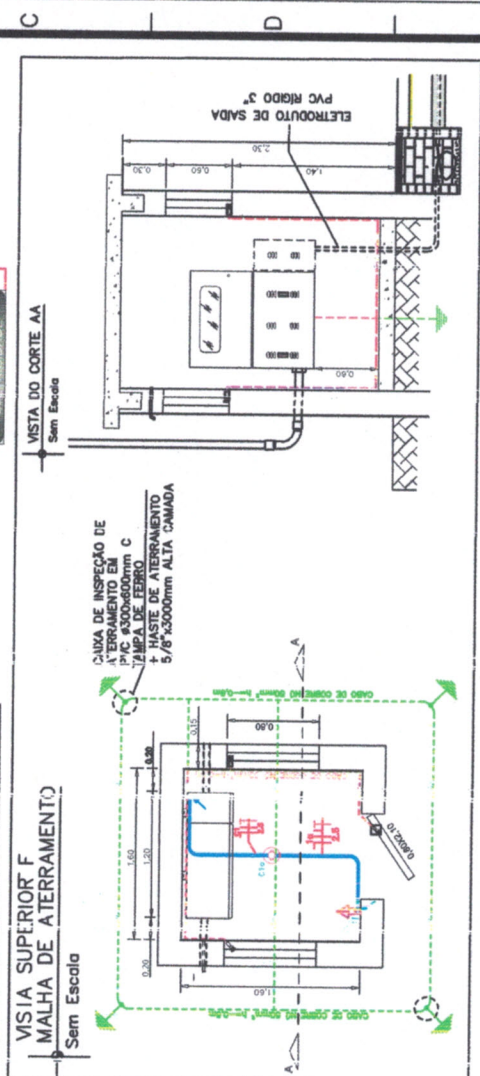


- \*NOTAS:
1. Todos os cabos são em metragem.
  2. A porta de acesso à medição deve possuir diâmetro positivo para cobrir o fechador; padrão da concessionária e abertura para furo.
  3. A resistência de terra deverá ser de 10 ohms em qualquer época do ano, observe o NBR 14039.
  4. As juntas e a porta devem ser metálicas com ventilações fixas.
  5. Todas as partes metálicas deverão ser aterradas.
  6. As paredes (interna e externa) do gabinete deverão ser alinhadas com argamassa; fina e espaço pintado n.º 1 cor branca.
  7. A caixa para medição deverá ser metálica pintada com tinta eletrolítica e ser providenciada de 40cm, isolado de furo técnico e espaçamento de furo.

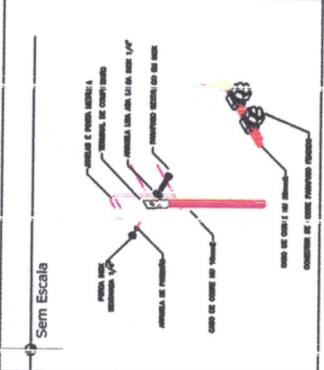

Assinatura Cliente: \_\_\_\_\_

Assinatura Eng. Responsável: \_\_\_\_\_

Atividade de forma digital por  
**LUCIANO SCHEMMER:27706**  
 059000156  
 00.10P

**LUCIANO SCHEMMER**

CLIENTE: **MUNICÍPIO DE CAMPOS\_BORGES**

OBRA: **CAMPOS\_BORGES**

LOCAL: **CAMPOS\_BORGES**

DESCRIÇÃO: **SUBESTAÇÃO AÉREA\_112,5KVA SE AÉREA - MEDIDOR DE ENERGIA**


PROJETISTA: **ALL 5490** Nº DESENHO/ARQUIVO: **CE-SUB-MCB-01** REV.: **FL 01** FLS: **02**

DATA: **15-12-2021** ART: **7654694** CREA-RS: **3308451**

PF 3ª FEITURA MUNICIPAL DE **CAMPOS BORGES**

8 A3 - 420x287mm

In accordance with the technical specifications, the project is based on the Brazilian standard in force, with the exception of the materials, which will be specified in the bill of materials, and the execution, which will be in accordance with the specifications of the project.

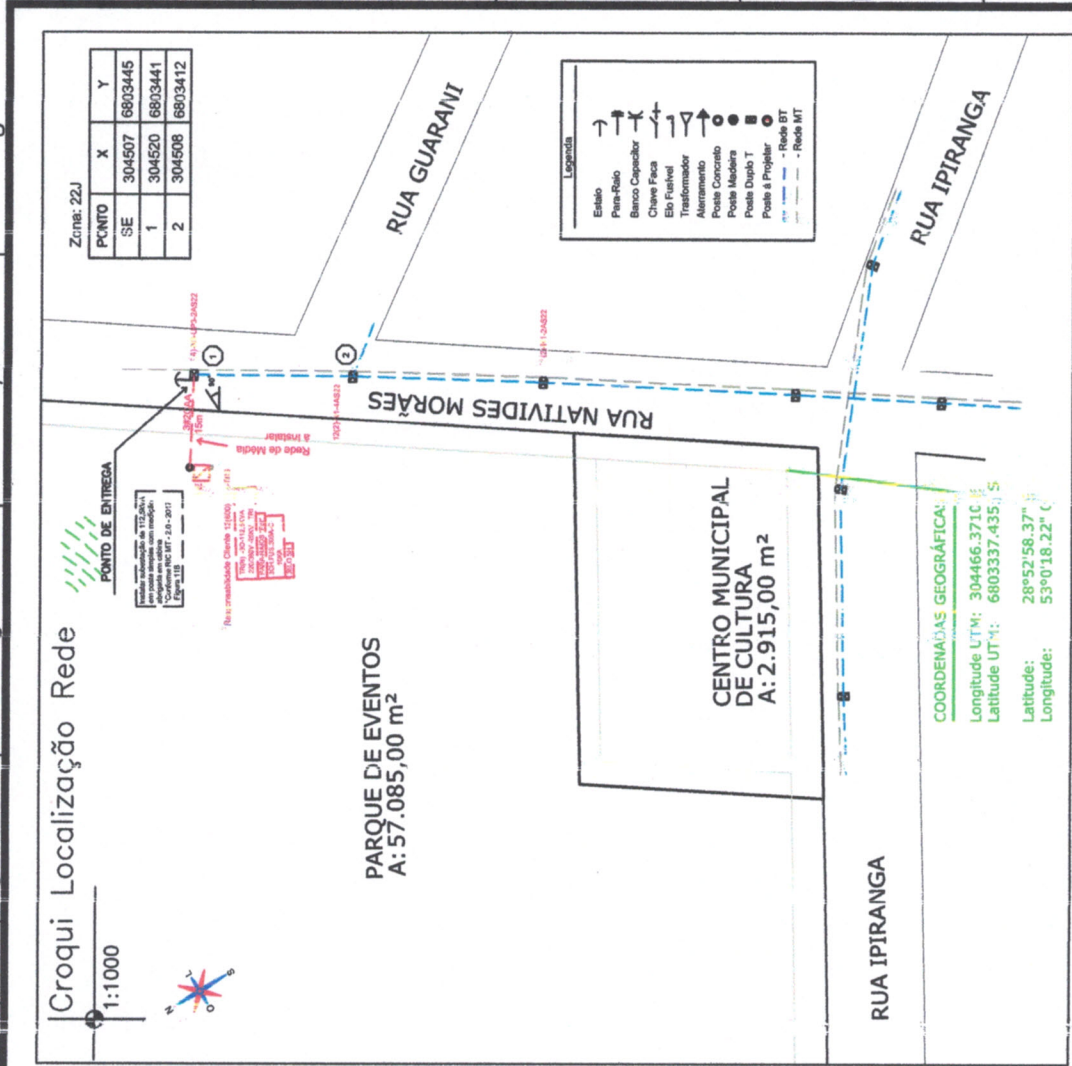

**Assinatura Cliente:**

**Assinatura Eng. Responsável:**  
**LUCIANO SCHEMMER**  
Astrado de forma digital por  
LUCIANO SCHEMMER:277  
06059000156  
Data: 2021.12.09 17:14:38

**MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES**  
**CAMPOS BORGES**

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES  
**OBRA:** SUBESTAÇÃO AÉREA\_112,5KVA/

**LOCAL:** CAMPOS BORGES  
**DESCRIÇÃO:** SUBESTAÇÃO AÉREA\_112,5KVA/

**PROJETISTA:** LUCIANO SCHEMMER  
**DATA:** 14-12-2021  
**TENSÃO:** 25KV  
**ART:** 1/634594  
**CREA-RS:** 3288657

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES**

**REV:** FL: 01 02  
**FLS:** 01 02

**8 A - 420x297mm**

