


RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS POR FORNECEDOR NA COLETA DE PREÇO

PREÇO MUNICIPAL	
fis.	Rubrica
05	


Coleta: 73 **Data:** 28/03/2018 **Solicitante:** PAULO RICARDO DONIN DE LIMA **Julgamento:** Menor Preço Global

Requisição:

Finalidade: Conserto de 02 transformadores trifásico: 01 150 KVA classe 25 KV 380/220 - marca Trafo e 01 30 KVA classe 25 KV 380/220 - marca Mega, do Parque de Exposição.

Fornecedor: ITR INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES RODEIO LTDA **Código:** 4832


Item	Descrição do Item	Unid.	Marca	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	Conserto de 02 transformadores trifásico: 01	mo		1,000	7.839,5000	7.839,50
					Itens Vencidos: 1	SubTotal: 7.839,50
Total de Itens da Coleta: 1					Valor Total da Coleta:	7.839,50

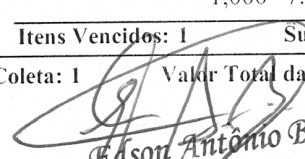
Edson Antônio Borba
 Chefe de Setor de Compras
 e Controle Patrimonial



Itr Transformadores

Rua Joao Valduga, 199, Centro.
Rodeio Bonito-RS. 55 3798-1132



ORDEM DE SERVIÇO Tipo: OS Normal Num: 1038 Imp.: 27/03/18 09:48 Pg. 1 / 1

Cliente: 937-Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen () CNPJ:87.612.917/0001-25
Ender.: Rua José Canellas, 258, Centro, 98400000 - Frederico Westphalen-RS Fn: 55 3744-5050
Equipamento: 8506107 - 45 Kva - 25 Kv - Mega CI:
Acessórios: Setor: ENTREGA EM 7 DIAS Marca:
Nº Série: 8506107 Técnico: 01-Nelso Recalcati

DEFEITO / RECLAMAÇÃO

TRANSFORMADOR QUEIMADO

Cod Produto	Quant	Und	Unitário	SubTotal	\$Desconto
3025 Enrolamento Primario 45 Kva	3,000	Un	698,00	2.094,00	0,00
3144 Ensaio Elétricos Em Transformadores	1,000	Un	150,00	150,00	0,00
1350 Kit de Vedação de Borracha	1,000	Un	93,00	93,00	0,00
1011 Oleo Mineral Isolante Novo	10,000	Lt	7,50	75,00	0,00
1943 Servços Gerais (Pintura, Trat. de Oleo Mont/desm)	1,000	Un	1.290,00	1.290,00	0,00
1537 Tinta Liquida Cinza	4,000	Lt	32,00	128,00	0,00
nd.Pgto: 01-A Vista				Total Bruto:	R\$ 3.830,00

LAUDO TÉCNICO


VERIFICAMOS QUE A CAUSA DA QUEIMA FOI POR DESCARGA ATMOSFERICA A QUAL ATINGIU O EQUIPAMENTO CAUSANDO AVARIAS NAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO.

Entrada: 22/02/2018 11:00 Término: 27/03/18 09:47 Por: 1 - Nelso Recalcati

Visto Supervisor / Técnico

Cliente

7.839,50



Itr Transformadores

Rua Joao Valduga, 199, Centro,
Rodeio Bonito-RS. 55 3798-1132

PREF. MUNICIPAL-FW	
fis.	Rubrica
09	

ORDEM DE SERVIÇO Tipo: OS Normal Num: 1037 Imp.: 27/03/18 09:47 Pg. 1 / 1

Cliente: 937-Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen () CNPJ:87.612.917/0001-25
Ender.: Rua José Canellas, 258, Centro, 98400000 - Frederico Westphalen-RS Fm: 55 3744-5050
Equipamento: 62308 - 150 Kva - 25 Kv - Trafo Cl:
Acessórios: Setor: Entrega em 7 dias Marca:
Nº Série: 62308 Técnico: 01-Nelso Recalcati

DEFEITO / RECLAMAÇÃO

TRANSFORMADOR QUEIMADO.

Cod Produto	Quant	Und	Unitário	SubTotal	\$Desconto
2077 Bobina Primaria 150 Kva	1,000	Un	1.350,00	1.350,00	0,00
2078 Bobina Secundaria 150 Kva	2,000	Un	650,00	1.300,00	0,00
3144 Ensaio Elétricos Em Transformadores	1,000	Un	150,00	150,00	0,00
1011 Oleo Mineral Isolante Novo	15,000	Lt	7,50	112,50	0,00
1943 Servços Gerais (Pintura, Trat. de Oleo Mont/desm)	1,000	Un	905,00	905,00	0,00
1537 Tinta Liquida Cinza	6,000	Lt	32,00	192,00	0,00

nd.Pgto: 01-A Vista

Total Bruto: R\$ 4.009,50

LAUDO TÉCNICO

VERIFICAMOS QUE AS AVARIAS FORAM CAUSADAS POR CURTO CIRCUITO NO ENROLAMENTO SECUNDARIO DA FASE 'C' RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DOS ENROLAMENTOS PRIMARIO E SECUNDARIO.

Entrada: 22/02/2018 10:53

Término: 27/03/18 09:47

Por: 1 - Nelso Recalcati

Visto Supervisor / Técnico

Cliente