


Legenda

- Caixa de Passagem Octogonal na Laje - Potencia Estimada Indicada
- Interruptor emb. p/ ilum. 01 seção - h=1,20m
- Tomada Simples Baixa 2P+T 10A - h=30cm (quando não indicado)
- Tomada Simples Média - 2P+T 10A - h=1,10m (quando não indicado)
- Tomada Simples Alta - Ar Condicionado - 2P+T - h=2,40m (quando não indicado)
- Neutro, Fase, Retorno e Proteção
- Eletroduto de PVC Flexível Corrugado Embutido na Parede ou Piso. Na Alimentação o Eletroduto será de PVC Rígido.

NOTAS:

- Tomada Não Indicadas - 100W

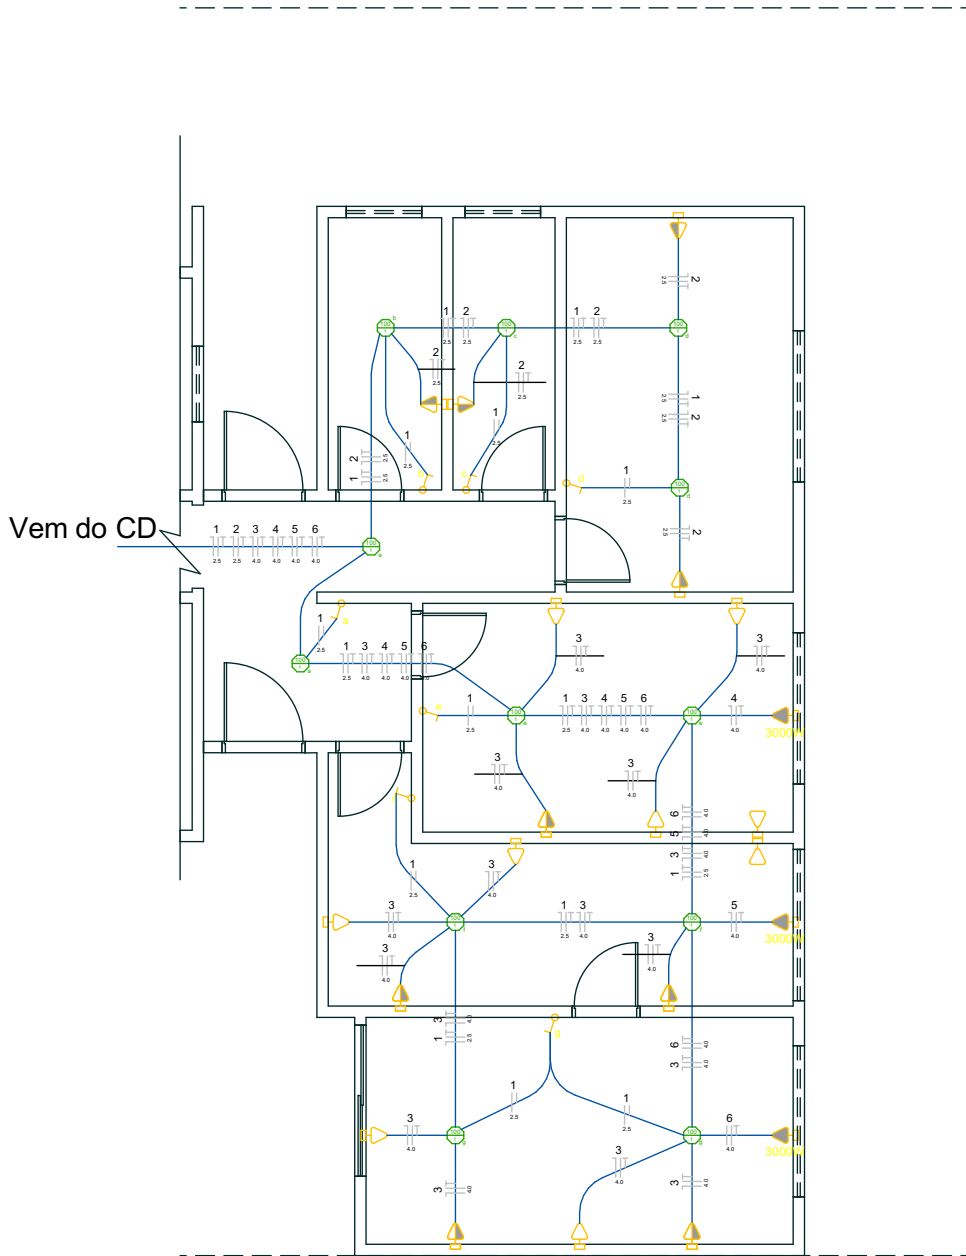

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
UBS NAVEGANTES - SALTO DO JACUÍ

PREFEITO MUNICIPAL: FABRICIO NOGUEIRA LORENZI
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/RS A46694-8

ESCALA: Na planta

LOCAL/END: RUA JOSÉ NAPOLEÃO PEREIRA - SALTO DO JACUÍ/RS

DATA: 08/05/2024

DESENHO: JOSUÉ DA SILVA VARGAS

Prancha:

A3