



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.287.941/0001-53 DUNS®: 945404505
Razão Social: PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Nome Fantasia: CASA DO LED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/08/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	04/09/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome/Razão Social: PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
Nome Fantasia: PROFORTE-X		
CPF/CNPJ: 23.287.941/0001-53	Inscrição Municipal: 105939	Início da Atividade: 13/01/2020
Endereço: RUA CLEMENTINA ROSSI, 76, SALA 02		Bairro: BELA VISTA
Alvará emitido em: 14/02/2023	Processo: 22469/2022	Validade: VALIDADE INDETERMINADA

Atividade(s): 7112-0/00 Serviços de engenharia 4752-1/00 Com.varej.de equip.de telefonia e comunicação 4753-9/00 Com.varej.espec.de eletrod.e equip.áudio e vídeo 4757-1/00 Com.varej.espec.pças/acess.p/apar.eletron. 4744-0/03 Com.varej.de materiais hidraulicos 4744-0/01 Com.varej.de ferragens e ferramentas 4742-3/00 Com.varej.de material elétrico 8219-9/99 Prep.de documentos e serv.de apoio administrativo 4754-7/03 Com.varej.de art.de iluminação 4751-2/01 Com.varej.espec.de equip.e suprim.de informática
--

Observações/Restrições: ÁREA UTILIZADA PELO ESTABELECIMENTO: 67,74m². HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA, DAS 08:00h ÀS 18:00h; SÁBADO, DAS 08:00h ÀS 12:00h. Validade condicionada à manutenção das características constantes no Alvará, ao pagamento da taxa anual, e ao cumprimento das eventuais restrições impostas pelo Município.
--

Alvará emitido eletronicamente conforme Decreto Municipal 4.587/2018, art. 4º, § 4º.

Data e hora da verificação : 19/06/2024 - 16:14
https://www.erechim.rs.gov.br:8181/sys530/publico/alvaras/alvara_loc.xhtml



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

CNPJ base: **23.287.941/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **25 dias do mês de JULHO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 22/9/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **29767630**

Autenticação: **40069562**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

PROFORTEX CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 23287941000153, Endereço - RUA CLEMENTINA ROSSI, 76.

25 de julho de 2024, às 17:28:07

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **8c67807d6da3de7615b77259de8208be**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IGREJINHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.287.941/0001-53, estabelecida na Rua Clementina Rossi – 76, Bela Vista, na cidade de Erechim, CEP 99-704-094, Estado do Rio Grande do Sul, forneceu ao município de Igrejinha/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 88.379.763/0001-36, sediada na Avenida Ildo Meneghetti, 757, Bairro: 15 De Novembro, Igrejinha – RS, CEP: 95.650-000, as seguintes mercadorias:

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 108/2023

PREGÃO PRESENCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	Luminária de LED para iluminação pública com potência máxima de 60W: Com fluxo luminoso mínimo de 8.700 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos de contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, igual ou maior IRC70, harmônica total igual ou menor THD10%, classificação fotométrica tipo II/média ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do led mínimo 90.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel de eficiência energética.	UNID	60
2	Luminária de LED de iluminação pública com potência máxima de 90W: Com fluxo luminoso mínimo de 13.050 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos de contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, igual ou maior IRC70, harmônica total igual ou menor THD10%, classificação fotométrica tipo II/média ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do led mínimo 90.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel de eficiência energética.	UNID	60
3	Luminária de LED para iluminação pública com potência máxima de	UNID	15

“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”

Av. Ildo Meneghetti, 757. Fone: 51-3549-8600. CEP: 95650-000. Igrejinha/RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IGREJINHA

	150W: Com fluxo luminoso mínimo de 21.750 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos de contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, igual ou maior IRC70, harmônica total igual ou menor THD10%, classificação fotométrica tipo II/média ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS 10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do led mínimo 90.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel de eficiência energética.		
4	Luminária de LED para iluminação pública com potência máxima de 180W: Com fluxo luminoso mínimo de 26.100 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, garantia de 5 anos de contra defeito de fabricação, tecnologia LED SMD, temperatura de cor 4000K, faixa de tensão mínima de 100~300Vac, frequência 50-60Hz, resistência mecânica mínima IK08, grau de proteção mínimo IP66, fator de potência mínima de 0,96, igual ou maior IRC70, harmônica total igual ou menor THD10%, classificação fotométrica tipo II/média ou curta, dispositivo de proteção de surto DPS10kV/12kA, corpo da luminária em alumínio injetado ou extrudado com pintura eletrostática, vida útil do led mínimo 90.000h, base para rele de 7 pinos. Certificação INMETRO e Selo Procel de eficiência energética.	UNID	30

Informamos a quem possa interessar que a referida empresa forneceu os materiais rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos no contrato, nada havendo que a desabone, até a presente data.

Igrejinha/RS, em 05 de janeiro de 2024



BRUNO ANTÔNIO VIEIRA CARDOSO
Secretário de Obras e Trânsito
CPF: 035.035.600-92

“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”

Av. Ildo Meneghetti, 757. Fone: 51-3549-8600. CEP: 95650-000. Igrejinha/RS





Prefeitura Municipal de Jundiaí
Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas

ATESTADO

ALEXANDRE CASTRO NUNES, Diretor do Departamento de Compras Governamentais da Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

ATESTA que a empresa PROFORTE-X CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP, estabelecida na cidade de ERECHIM/RS, RUA CLEMENTINA ROSSI, 76 - Bairro BELA VISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23287941/0001-53, forneceu a UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS o seguinte :

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 317/2023

Nota de empenho nº 5.988, de 21/02/2024

188 PCS - LUMINARIA PUBLICA LED SMD 100 WEFICIENCIA MINIMA: 140 LM/WTEMPERATURA DE COR: 5000 KVIDA UTIL MINIMA: 50.000 HORASIRC MINIMO: 70CORPO EM ALUMINIO EXTRUDADO OU INJETADOBASE PARA RELE FOTOELETRONICOFIXACAO EM TUBOS DE DIAMETRO DE 33 A 60,7 MMFATOR DE POTENCIA: > 0.95THD < 20%PROTECAO CONTRA SURTOS: 10 KV/12 KAGRAU DE PROTECAO: IP-66GRAU DE PROTECAO CONTRA IMPACTOS: IK-08GARANTIA DE 5 ANOS - Marca : ESB LIGHT

463 PCS - LUMINARIA PUBLICA LED SMD 150 WEFICIENCIA MINIMA: 140 LM/WTEMPERATURA DE COR: 5000 KVIDA UTIL MINIMA: 50.000 HORASIRC MINIMO: 70CORPO EM ALUMINIO EXTRUDADO OU INJETADOBASE PARA RELE FOTOELETRONICOFIXACAO EM TUBOS DE DIAMETRO DE 33 A 60,7 MMFATOR DE POTENCIA: > 0.95THD < 20%PROTECAO CONTRA SURTOS: 10 KV/12 KAGRAU DE PROTECAO: IP-66GRAU DE PROTECAO CONTRA IMPACTOS: IK-08GARANTIA DE 5 ANOS - Marca : ESB LIGHT

Nota de empenho nº 5.989, de 21/02/2024

188 PCS - LUMINARIA PUBLICA LED SMD 120 WEFICIENCIA MINIMA: 140 LM/WTEMPERATURA DE COR: 5000 KVIDA UTIL MINIMA: 50.000 HORASIRC MINIMO: 70CORPO EM ALUMINIO EXTRUDADO OU INJETADOBASE PARA RELE FOTOELETRONICOFIXACAO EM TUBOS DE DIAMETRO DE 33 A 60,7 MMFATOR DE POTENCIA: > 0.95THD < 20%PROTECAO CONTRA SURTOS: 10 KV/12 KAGRAU DE PROTECAO: IP-66GRAU DE PROTECAO CONTRA IMPACTOS: IK-08GARANTIA DE 5 ANOS - Marca : ESB LIGHT

ATESTA, ainda, que a referida empresa forneceu o material de acordo com as exigências da UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS, nada havendo que a desabone

Prefeitura Municipal de Jundiaí, 29 de abril de 2024

Emissão de atestado com verificação de autenticidade no site <https://compraaberta.jundiai.sp.gov.br> na opção Validar Atestado

Data/Hora Emissão: **29/04/2024 09:53:38**

Código de Controle do Atestado: **A783.3B8E.5485.1791**

Página 1 de 1



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/07/2024 14:47:46 que o documento de hash (SHA-256)
085d4789cbdb34f258fd6785b3d7d4369b7642e0b2ebc3bec264591d2615f3f8 foi validado em 17/07/2024 14:45:39 através da transação blockchain
0x762e98720d21ac0b8f710d4f37cb9eaf426d16fde863ad21b03110eb88aeb74b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 222751)



Município de Missal
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ESTADO DO PARANÁ



Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão e desempenho e atestado de execução, que a PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.287.941/0001-53, estabelecida na Rua Clementina Rossi, nº 76, Sala 02, Bela Vista, Erechim/RS – CEP: 99.704-094, forneceu ao Município de **Missal/PR**, através do seguinte processo licitatório:

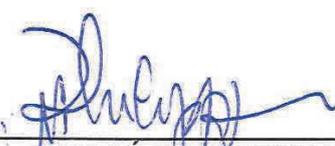
Pedido de Empenho Nº. 3156/2023 e 3157/2023
Licitação Modalidade Pregão Eletrônico Nº. 17/2023
Ata de Registro de Preços Nº. 169/2023

CÓDIGO	LOTE	ITEM	QUANT	UN	DISCRIMINAÇÃO
40870	10	1	42,00	Un	LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL DE 180W PADRÃO A CONFORME DESCRITIVO COMPLETO NO EDITAL
40870	15	1	11,00	Un	LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL DE 180W PADRÃO B CONFORME DESCRITIVO COMPLETO NO EDITAL
40872	12	1	13,00	Un	LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL DE 150W PADRÃO C CONFORME DESCRITIVO COMPLETO NO EDITAL
40873	10	1	189,00	Un	LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL DE 120W PADRÃO D CONFORME DESCRITIVO COMPLETO NO EDITAL
40874	16	1	207,00	Un	LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL DE 70W PADRÃO E CONFORME DESCRITIVO COMPLETO NO EDITAL

Informamos a quem possa interessar que a referida empresa forneceu os materiais rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos no contrato, nada havendo que a desabone, até a presente data.

Missal/PR, em 24 de julho de 2023.


Marilene Philippsen
Secretaria de Planejamento
CPF: 645.362.119-34


MUNICÍPIO DE MISSAL
CNPJ 78.101.847/0001-50
MARILENE PHILIPPSEN
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

Fone/Fax: (45) 3244-8000 - CNPJ: 78.101.847/0001-50 - Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Centro | Caixa Postal 01 | 85.890-000 | Missal | Paraná





MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa **PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.287.941/0001-53, estabelecida na Rua Clementina Rossi, nº 76, Sala 02, Bela Vista, Erechim/RS – CEP: 99.704-094, é prestadora de serviços para esta municipalidade, na área de **Fornecimento de diversos materiais para iluminação pública para o município.**

NÚMERO PREGÃO	NÚMERO PROCESSO	OBJETO
17/2023	45/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIA DE LED, LUMINÁRIAS DECORATIVAS, POSTES DE FIBRA E RELES ELETROMECANICOS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR.

Até esta data, vem cumprindo as obrigações assumidas em todos os contratos, referente a processos licitatórios do qual foi vencedor, de forma exemplar, tanto nos preços, prazos e condições estabelecidas, dentro das especificações e normas técnicas de forma satisfatória nada constando em nossos registros que a desabone.

Sendo o que tínhamos a atestar, para que surta seus efeitos legais, firmamos o presente atestado.

Santa Terezinha de Itaipu – Paraná.

Em 18 de julho de 2023

EDILSO
CICHELERO:021754969
10

Assinado de forma digital por
EDILSO CICHELERO:02175496910
Dados: 2023.07.19 11:15:10
-03'00'

EDILSO CICHELERO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 193/2023

Rua João XXIII, 144 – Fone: (045) 3541-1184 – Fax: (45) 3541-1216 – Caixa Postal 31 – CEP 85875-000
Santa Terezinha de Itaipu – Paraná – Home Page: www.stitaipu.pr.gov.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/07/2024 14:47:46 que o documento de hash (SHA-256)
085d4789cbdb34f258fd6785b3d7d4369b7642e0b2ebc3bec264591d2615f3f8 foi validado em 17/07/2024 14:45:39 através da transação blockchain
0x762e98720d21ac0b8f710d4f37cb9eaf426d16fde863ad21b03110eb88aeb74b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 222751)



RECEBEMOS DE PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 047.561.691 SÉRIE: 890 CNPJ: 23.287.941/0001-53

 PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUA CLEMENTINA ROSSI, 76 - SALA 02 - BELA VISTA, ERECHIM, RS - CEP: 99704094 - Fone/Fax: (54)3712-3177	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 047.561.691 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0687 9586 7400 0181 5589 0047 5616 9114 0175 2803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230137084032 - 20/06/2023 09:23:03
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 039/0184314	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 23.287.941/0001-53
--	------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		75.425.314/0001-35	20/06/2023 08:56
ENDEREÇO RUA JOÃO XXIII, 144	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85875-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	LUMINÁRIA POSTE INJETADA LP140SV-4-HE	94054200	0102	6102	UN	25.0000	289,0000	7.225,00			0,00		0,00
02	LUMINÁRIA POSTE INJETADA LP180SV-4-HE	94054200	0102	6102	UN	25.0000	327,0000	8.175,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PR [*** Login Operador e-CPF: 020.868.309-71 - MARCIA REGINA CALOI;]
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Pedido de empenho nº 1680/2023; Ata De Registro De Preços Nº 92/2023; Pregão Eletrônico nº 017/2023, Processo Administrativo Nº 045/2023. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, a contar da entrega, via depósito bancário: Caixa Econômica Federal, Ag. 0470, O P 003, C.C. 6904-4. LOCAL DE ENTREGA. Rua Manoel Moreira Pena, 1510 - Centro CEP. 85875-000 Santa Teresinha do Itaipu-	RESERVADO AO FISCO

20/06/2023 09:27:29 producao nfe-extranet.sefazrs.rs.gov.br 999999999



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/07/2024 14:47:46 que o documento de hash (SHA-256)
085d4789cddb34f258fd6785b3d7d4369b7642e0b2ebc3bec264591d2615f3f8 foi validado em 17/07/2024 14:45:39 através da transação blockchain
0x762e98720d21ac0b8f710d4f37cb9eaf426d16fde863ad21b03110eb88aeb74b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 222751)



Prova de Autenticidade válida até 15/10/2024



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Antônio do Planalto

Emancipado em 20 de Março de 1992

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.287.941/0001-53, estabelecida na Rua Clementina Rossi – 76, Bela Vista, na cidade de Erechim, CEP 99-704-094, Estado do Rio Grande do Sul, forneceu ao município de Santo Antônio do Planalto/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 94.704.020/0001-97, sediada na Rua Adolfo Schneider, 502, Bairro Centro, Santo Antônio do Planalto/RS, a seguinte mercadoria:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNT. R\$
1	Luminárias tipo pública com tecnologia LED, 150W, equipadas obrigatoriamente com chip SMD (não sendo aceitas luminárias com chip On Board-COB). Com alimentação dos LED's em corrente contínua (DC), vida útil do conjunto de 50.000 horas @L70 com declaração de garantia das luminárias LED, por defeito de fabricação, pelo prazo de 05 (cinco) anos, expedida e assinada pelo fabricante da luminária e com certificação, conforme Portaria 20 do INMETRO. As luminárias de LED devem possuir as características técnicas mínimas ou similares conforme as descritas a seguir: Eficiência Luminosa: 145 lm/w; Fluxo luminoso da Luminária: 21.000 lm; Faixa de tensão nominal: 110~220 Vac; Frequência de operação: 50/60Hz; Fator de potência: ≥0,95; Temperatura de operação: -5°C e + 50 °C; Grau de proteção: IP 66; Grau de impacto: IK08 Expectativa de vida útil: 50.000h; Índice de reprodução de cores: >70; Temperatura de Cor: 5.000K; Acionamento de Luminária	UNID	130	R\$ 366,00

Telefone: (54) 3377-1800 - E-mail: prefeito.sap@dgnet.com.br - CNPJ: 94.704.020/0001-97
Avenida Jorge Müller, nº 1075 - CEP: 99.525-000 - Santo Antônio do Planalto - Rio Grande do Sul

Salve uma vida: doe órgãos e diga não às drogas - Lei Municipal nº 1.093/2011





Estado do Rio Grande do Sul

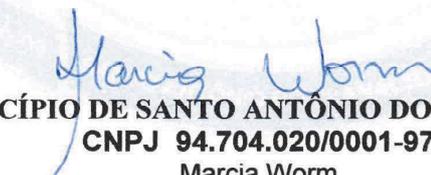
Município de Santo Antônio do Planalto

Emancipado em 20 de Março de 1992

	<p>Relé fotoelétrico; Fixação: Encaixe para tubos de Ø25mm à Ø60, 3mm; Material: Alumínio injetado a alta pressão com sistema de articulação; Material da lente em policarbonato e/ou proteção UV; Cabo de alimentação com no mínimo 0,20m. MARCA: ESB LIGHT</p>			
--	--	--	--	--

Informamos a quem possa interessar que a referida empresa forneceu os materiais rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos no contrato, nada havendo que a desabone, até a presente data.

Santo Antônio do Planalto/RS, em 05 de janeiro de 2024


MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
CNPJ 94.704.020/0001-97
Marcia Worm
Secretária de Administração, Fazenda e Planejamento

“É Bom Viver Aqui”

Telefone: (54) 3377-1800 - E-mail: prefeito.sap@dgnet.com.br - CNPJ: 94.704.020/0001-97
Avenida Jorge Müller, nº 1075 - CEP: 99.525-000 - Santo Antônio do Planalto - Rio Grande do Sul
Salve uma vida: doe órgãos e diga não às drogas - Lei Municipal nº 1.093/2011



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão e desempenho e atestado de execução, que a empresa **PROFORTE-X CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.287.941/0001-53, estabelecida na Rua Clementina Rossi – 76, Bela Vista, na cidade de Erechim/RS, CEP 99 704-094, forneceu ao **MUNICÍPIO DE ESTRELA/RS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 87.246.120/0001-51, sediada na Rua Júlio De Castilhos – 380, Centro, CEP: 95.880-000, Cidade: Estrela, as seguintes mercadorias:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO
1	50	UND	Luminária pública de LED para aplicação na rede elétrica 220V/60Hz, fazendo uso da tecnologia SMD/MCPCB e lentes em policarbonato ou acrílico, ou tecnologia COB com lentes em vidro borossilicato. Potência nominal mínima de 40W. Fluxo luminoso mínimo de 5200 lumens. Eficácia luminosa maior que 130 lm/W. Vida útil de 50.000 horas, com expectativa de manutenção do fluxo luminoso de no mínimo 70% (L70) ao final deste período. Protegida internamente com DPS Uc=275Vca, suportabilidade 10kV e 10kA de descarga, classe II, conforme ANSI/IEEE C.62.41-1991, ligado em série com o driver. Tomada embutida para relé fotocontrolador de 7 contatos, conforme ANSI C136.41. Alto fator de potência (igual ou superior a 0,92). A eficiência do driver em 220V e 100% de carga deve ser de no mínimo 90%. Distorção harmônica inferior a 10%. Índice de reprodução de cores (IRC) igual ou superior a 70, temperatura de cor correlata nominal entre 4000K e 5000K. Estrutura em alumínio injetado a alta pressão, com pintura epóxi na cor cinza ou branco, resistente a intemperes. Sistema de encaixe adaptável em braços de 33 a 60,3 mm, através de parafuso de fixação em aço inox, com comprimento de encaixe suficiente para garantir a total segurança do sistema, suportando ventos de até 160 km/h. Grau de Proteção a penetrações mínimo IP66. Grau de Proteção contra Impacto mínimo IK08. A fiação interna e externa deve ser conforme a norma ABNT NBR 15129, com sistema de aterramento. Proteção contra choques elétricos em conformidade com as normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129. Deve ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.	ESB LIGHT LPI40SV-5-HE
2	75	UND	Luminária pública de LED para aplicação na rede elétrica 220V/60Hz, fazendo uso da tecnologia SMD/MCPCB e lentes em policarbonato ou acrílico, ou tecnologia COB com lentes em vidro borossilicato. Potência nominal mínima de 70W. Fluxo luminoso mínimo de 9800 lumens. Eficácia luminosa maior que 140 lm/W. Vida útil de 50.000 horas, com expectativa de manutenção do fluxo luminoso de no mínimo 70% (L70) ao final deste período. Protegida internamente com DPS Uc=275Vca, suportabilidade 10kV e 10kA de descarga, classe II, conforme ANSI/IEEE C.62.41-1991, ligado em série com o driver. Tomada embutida para relé fotocontrolador de 7 contatos, conforme ANSI C136.41. Alto fator de potência (igual ou superior a 0,92). A eficiência do driver em 220V e 100% de carga deve ser de no mínimo 90%. Distorção harmônica inferior a 10%. Índice de reprodução de cores (IRC) igual ou superior a 70, temperatura de cor correlata nominal entre 4000K e 5000K. Estrutura em alumínio	ESB LIGHT LPI70SV-5-HE

PREFEITURA DE ESTRELA

RUA JÚLIO DE CASTILHO, 380 | CENTRO
ESTRELA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL



			injetado a alta pressão, com pintura epóxi na cor cinza ou branco, resistente a intemperes. Sistema de encaixe adaptável em braços de 33 a 60,3 mm, através de no mínimo 02 (dois) parafusos de fixação em aço inox, com comprimento de encaixe suficiente para garantir a total segurança do sistema, suportando ventos de até 160 km/h. Grau de Proteção a penetrações mínimo IP66. Grau de Proteção contra Impacto mínimo IK08. A fiação interna e externa deve ser conforme a norma ABNT NBR 15129, com sistema de aterramento. Proteção contra choques elétricos em conformidade com as normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129. Deve ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia	
3	33	UND	Luminária pública de LED para aplicação na rede elétrica 220V/60Hz, fazendo uso da tecnologia SMD/MCPCB e lentes em policarbonato ou acrílico, ou tecnologia COB com lentes em vidro borossilicato. Potência nominal mínima de 100W. Fluxo luminoso mínimo de 15000 lumens. Eficácia luminosa maior que 150 lm/W. Vida útil de 50.000 horas, com expectativa de manutenção do fluxo luminoso de no mínimo 70% (L70) ao final deste período. Protegida internamente com DPS Uc=275Vca, suportabilidade 10kV e 10kA de descarga, classe II, conforme ANSI/IEEE C.62.41-1991, ligado em série com o driver. Tomada embutida para relé fotocontrolador de 7 contatos, conforme ANSI C136.41. Alto fator de potência (igual ou superior a 0,92). A eficiência do driver em 220V e 100% de carga deve ser de no mínimo 90%. Distorção harmônica inferior a 10%. Índice de reprodução de cores (IRC) igual ou superior a 70, temperatura de cor correlata nominal entre 4000K e 5000K. Estrutura em alumínio injetado a alta pressão, com pintura epóxi na cor cinza ou branco, resistente a intemperes. Sistema de encaixe adaptável em braços de 33 a 60,3 mm, através de no mínimo 02 (dois) parafusos de fixação em aço inox, com comprimento de encaixe suficiente para garantir a total segurança do sistema, suportando ventos de até 160 km/h. Grau de Proteção a penetrações mínimo IP66. Grau de Proteção contra Impacto mínimo IK08. A fiação interna e externa deve ser conforme a norma ABNT NBR 15129, com sistema de aterramento. Proteção contra choques elétricos em conformidade com as normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129. Deve ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.	ESB LIGHT LPI100SV-5-HE

Informamos a quem possa interessar que a referida empresa forneceu os materiais rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos no contrato, nada havendo que a desabone, até a presente data.

Estrela/RS, em 19 de abril de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE LOCATELLI
Data: 19/04/2024 15:12:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado digitalmente por OSMAR NOIR
MULLER:93612540068
ND=C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC PLANO
DIGITAL CD, OU=PLANO DIGITAL e-PF A1,
OU=22949096000171, OU=presencial, OU=
(EM BRANCO), CN=OSMAR NOIR
MULLER:93612540068
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024.04.19 15:20:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

OSMAR NOIR
MULLER:936
12540068

FELIPE LOCATELLI
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/RS 123494

OSMAR NOIR MÜLLER
SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE ESTRELA
CNPJ Nº 87.246.120/0001-51

PREFEITURA DE ESTRELA
RUA JÚLIO DE CASTILHO, 380 | CENTRO
ESTRELA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 17/07/2024 14:47:46 que o documento de hash (SHA-256)
085d4789cddb34f258fd6785b3d7d4369b7642e0b2ebc3bec264591d2615f3f8 foi validado em 17/07/2024 14:45:39 através da transação blockchain
0x762e98720d21ac0b8f710d4f37cb9eaf426d16fde863ad21b03110eb88aeb74b e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 222751)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 15/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **085d4789cbdb34f258fd6785b3d7d4369b7642e0b2ebc3bec264591d2615f3f8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **222751** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADOS COMPILADOS**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADOS COMPILADOS**", faz prova de que em **17/07/2024 14:45:46**, o responsável **Proforte-x Construção Civil Ltda (23.287.941/0001-53)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Proforte-x Construção Civil Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/07/2024 14:48:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x762e98720d21ac0b8f710d4f37cb9eaf426d16fde863ad21b03110eb88aeb74b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PROFORTE-X CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

CPF/CNPJ: **23.287.941/0001-53**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:21:55 do dia 02/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 3VUW020924132155

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Certificado nº *Certificate number:* 24031152
Contrato nº *Contract number:* 2024ELE001
Modelo da Certificação *Certification Model:* Modelo 5
Data emissão *Date of issue:* 19/03/2024
Validade deste Certificado *Expiry date:* 19/03/2028
Página *Page:* 1/4
Revisão *Review:* 00
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 01 a 04

CATA Certificadora

Organismo de Certificação Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE vinculada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO. *Certification Body accredited by the General Coordination of Accreditation – CGCRE, linked to the National Institute of Metrology, Quality and Technology INMETRO.*

Certifica a Empresa Fabricante *Manufacturer Company*

Proforte-X Industria e Comercio de Eletro Eletrônicos LTDA

Avenida Ministro Mario Andreazza, nº880, Galpão F – Bloco A – Distrito Industrial I – CEP 69.075-830 – Manaus – AM
CNPJ: 52.721.984/0001-01

Nome Fantasia *Fantasy Name*

Proforte-X

Para o seguinte Escopo / Produtos(s) *Scope / Products*

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Família: Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED
HONGLITRONICS / IP 66 / 102.000 Horas

Referência Técnica/Legal *Regulation*

Portarias INMETRO Nº 62 de 17/02/2022 e Portaria INMETRO Nº 200 de 29/04/2021.

São Paulo, 19 de Março de 2024.

MARCOS TORRES Assinado de forma digital por MARCOS TORRES
SCOMPARIN:047 SCOMPARIN:04775750801
75750801 Dados: 2024.03.20 07:45:36 -03'00'

CATA Certificadora

Marcos Torres Scomparin
Executivo Senior
Senior Executive



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. *The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report. In order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.*

CATA Certificadora – Organismo de Certificação de Produto – OCP 0085 – Acreditado CGCRE
Rua Cantagalo, 1926 – Sala 06 - Tatuapé 03319-002 | São Paulo | SP
Tel.: +1 2098 0317 | contatoocp@cata.com.br | www.cata.com.br



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Empresa Fabricante *Manufacturer Company*
Proforte-X Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA
Avenida Ministro Mario Andreazza, nº880, Galpão F – Bloco A – Distrito Industrial I – CEP 69.075-830 – Manaus – AM
CNPJ: 52.721.984/0001-01

Nome Fantasia *Fantasy Name*
Proforte-X

Escopo / Produtos (s) *Scope / Products*
Família: Luminárias para Iluminação Pública Viária
HONGLITRONICS / IP 66 / 102.000 Horas

Referência Técnica/Legal *Regulation*
Portarias INMETRO Nº 62 de 17/02/2022 e Portaria INMETRO Nº 200 de 29/04/2021.

Certificado nº *Certificate number*: 24031152
Contrato nº *Contract number*: 2024ELE001
Modelo da Certificação *Certification Model*: Modelo 5
Data emissão *Date of issue*: 19/03/2024
Validade deste Certificado *Expiry date*: 19/03/2028
Página *Page*: 2/4
Revisão *Review*: 00

Marca <i>Brand</i>	Modelo ou Código <i>Model or Code</i>	Descrição <i>Description</i>					Código de Barras <i>Bar Codes</i>
		Potência <i>Power</i>	Fluxo Luminoso <i>Luminous Flux</i>	Eficiência luminosa <i>Luminous efficiency</i>	Fator de Potência <i>Power factor</i>	TCC(K) <i>TCC(K)</i>	
PROFORTE-X	LUMINÁRIA PRO FORTE V1-50-5	50 W /	8.050 lm /	161 lm/W /	≥ 0.98 /	5.000 K	-----
PROFORTE-X	LUMINÁRIA PRO FORTE V1-100-5	100 W /	14.300 lm /	143 lm/W /	≥ 0.98 /	5.000 K	-----
PROFORTE-X	LUMINÁRIA PRO FORTE V1-150-5	150 W /	25.050 lm /	167 lm/W /	≥ 0.98 /	5.000 K	-----

Nota: Relatório de ensaio Nº. 10641/2024 01, Nº 10641/2024 02, Nº. 10641/2024 03 A, Nº. 10641/2024 03 B, Nº. 10641/2024 04 datado de 08/03/2024 – Laboratório: BR CERT Laboratório LTDA
Note: Test report no. 10641/2024 01, No. 10641/2024 02, No. 10641/2024 03 A, No. 10641/2024 03 B, No. 10641/2024 04 dated 03/08/2024 – Laboratory: BR CERT Laboratório LTDA.

Avaliação do SGQ Fabricante: Proforte – X Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda datado de 07/02/2024.
QMS Assessment *Manufacturer: Proforte – X Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda dated 02/07/2024.*

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. *The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report. In order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.*



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Certificado n° Certificate number: 24031152
Contrato n° Contract number: 2024ELE001
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 19/03/2024
Validade deste Certificado Expiry date: 19/03/2028
Página Page: 3/4
Revisão Review: 00

ANEXO DA PORTARIA INMETRO N° 62/2022

ANEXO F - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA
LÂMPADAS DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL

MARCA	PROFORTE-X
FORNECEDOR	PROFORTE-X INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
FABRICANTE	PROFORTE-X INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA

02 - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA

FAMÍLIA (*)	LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED HONGLITRONICS / IP66 / 102.000 Horas
MARCA/MODELO DO LED	HONGLITRONICS
TIPO DE LUMINÁRIA	TECNOLOGIA LED
VIDA DECLARADA (h)	102.000 h

(*) Composição do Código da Família:
LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED: Tipo de Luminária / Marca e Modelo do LED / IP da Luminária / Vida declarada nominal
LUMINÁRIA COM LÂMPADA DESCARGA: Tipo de Luminária / Tipo de Luminária / Tipo de refrator e difusor / Vida declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENSAIO (V)	FREQ. (HZ)	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	RENDIMENTO ÓTICO (***) (%)	EE (**)	IRC	TCC (K)	N° RELATORIO ENSAIO LABORATORIO
-----	LUMINÁRIA PRO FORTE V1-50-5	220	50/60	50	≥ 0.98	8.050	***	161	70	5000	N°. 10641/2024 04
-----	LUMINÁRIA PRO FORTE V1-100-5	220	50/60	100	≥ 0.98	14.300	***	143	70	5000	N°. 10641/2024 01
-----	LUMINÁRIA PRO FORTE V1-150-5	220	50/60	150	≥ 0.98	25.050	***	167	70	5000	N°. 10641/2024 03 B

(**) EE - Eficiência Energética. (***) Aplicável somente para Luminárias com lâmpadas de descarga

Planilha PET emitida pelo laboratório de ensaios identificado no documento. PET Spreadsheet issued by the testing laboratory identified in the document.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2

Certificado nº Certificate number: 24031152

Contrato nº Contract number: 2024ELE001

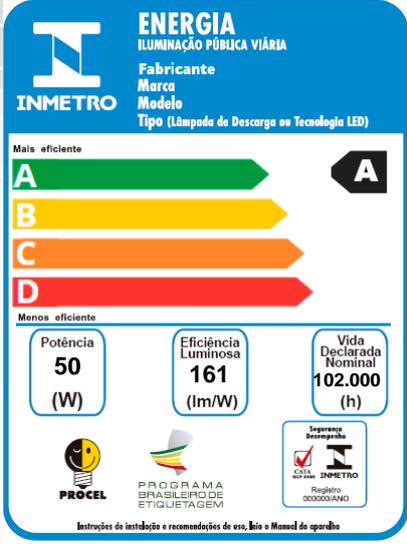
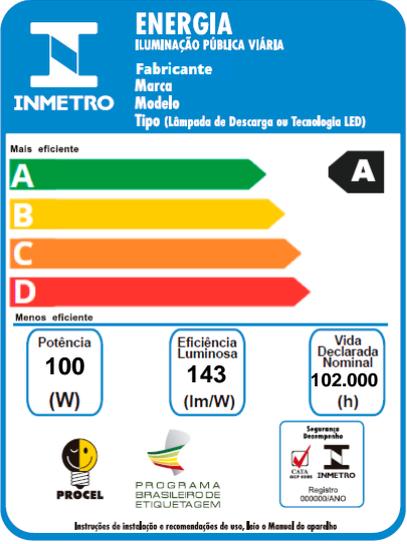
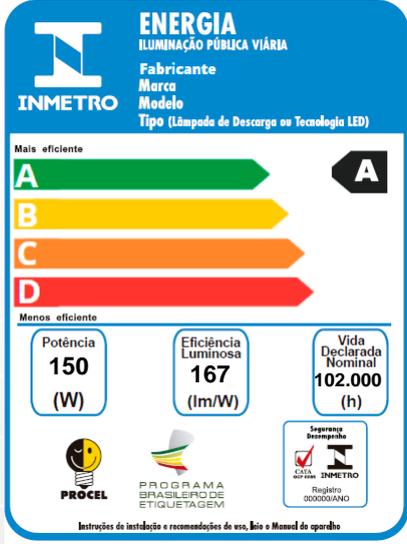
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5

Data emissão Date of issue: 19/03/2024

Validade deste Certificado Expiry date: 19/03/2028

Página Page: 4/4

Revisão Review: 00

 <p>ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fabricante INMETRO</p> <p>Marca INMETRO</p> <p>Modelo INMETRO</p> <p>Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p>A</p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência 50 (W)</p> <p>Eficiência Luminosa 161 (lm/W)</p> <p>Vida Declarada Nominal 102.000 (h)</p> <p>Segurança Desempenho</p> <p>PROCEL</p> <p>PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p> <p>Registo 0000001ANG</p> <p>Instruções de instalação e recomendações de uso, Leia o Manual do aparelho</p>	 <p>ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fabricante INMETRO</p> <p>Marca INMETRO</p> <p>Modelo INMETRO</p> <p>Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p>A</p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência 100 (W)</p> <p>Eficiência Luminosa 143 (lm/W)</p> <p>Vida Declarada Nominal 102.000 (h)</p> <p>Segurança Desempenho</p> <p>PROCEL</p> <p>PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p> <p>Registo 0000001ANG</p> <p>Instruções de instalação e recomendações de uso, Leia o Manual do aparelho</p>	 <p>ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA</p> <p>Fabricante INMETRO</p> <p>Marca INMETRO</p> <p>Modelo INMETRO</p> <p>Tipo (Lâmpada de Descarga ou Tecnologia LED)</p> <p>Mais eficiente</p> <p>A</p> <p>Menos eficiente</p> <p>Potência 150 (W)</p> <p>Eficiência Luminosa 167 (lm/W)</p> <p>Vida Declarada Nominal 102.000 (h)</p> <p>Segurança Desempenho</p> <p>PROCEL</p> <p>PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM</p> <p>Registo 0000001ANG</p> <p>Instruções de instalação e recomendações de uso, Leia o Manual do aparelho</p>
<p>Código Code LUMINÁRIA PRO FORTE V1-50-5</p>	<p>Código Code LUMINÁRIA PRO FORTE V1-100-5</p>	<p>Código Code LUMINÁRIA PRO FORTE V1-150-5</p>

Modelo de etiqueta ENCE com dados fornecidos pelo detentor da Certificação. Models of labels ENCE provided for the applicant.